



Büro für Tragwerksplanung und Ingenieurbau
vom Felde + Keppler GmbH & Co. KG

Lütticher Straße 10-12
52064 Aachen
www.vom-felde.de

Telefon: 0241 / 70 96 96
Telefax: 0241 / 70 96 46
buero@vom-felde.de

Kurzfassung der Statischen Berechnung Abstract of the Structural Report

F14

für das System der Firma
for the system by

Global Truss
Furong Industrial Area
Shajing Town

Baoan District Shenzhen China

Aufgestellt:
compiled by:

C. Fox

Aachen, 24.11.2014



Diese statische Berechnung umfasst die Seiten 1 - 19
This Structural Report includes pages

Diese statische Berechnung ist ausschließlich aufgestellt für die Firma Global Truss.
Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger Genehmigung des Aufstellers möglich.
This Structural Report is set up exclusively for the company Global Truss.
Forwarding to third parties only with the author's approval.



INHALTSVERZEICHNIS

Table of contents

1 VORBEMERKUNGEN	1
1.1 Grundlagen / Basics	1
1.2 Verwendete Baustoffe / Materials	1
1.3 Allgemeine Beschreibung / General remarks.....	1
1.4 Geometrie und Belastung / Geometry and loadings	3
2 SYSTEM.....	6
3 QUERSCHNITTS - UND MATERIALEIGENSCHAFTEN / SECTION- AND MATERIAL PROPERTIES	7
4 ZULÄSSIGE BELASTUNGEN EINZELBAUTEILE / ALLOWABLE LOADING SINGLE COMPONENTS	10
5 ZULÄSSIGE BELASTUNG EINFELDTRÄGER / ALLOWABLE LOADING SINGLE SPAN GIRDER	13
5.1 Gleichlast vertikal (UDL) / Vertically uniformly distributed loads (UDL)	13
5.2 Einzellast in Feldmitte: / Single point load in 1/2 point	14
5.3 Einzellasten in den Drittelpunkten: / Single point load in 1/3 points	15
5.4 Einzellasten in den Viertelpunkten: / Single point load in 1/4 points	16
5.5 Einzellasten in den Fünftelpunkten: / Single point load in 1/5 points	17
6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE / SUMMARY OF RESULTS.....	18
6.1 Zulässige Belastung: / Allowable loading:	18
6.2 Vorhandene Durchbiegung unter max. Belastung: / Deflection at allowable loading:	19

ANHÄNGE / ANNEXES

Zeichnungen Systeme F14.
Drawings F14

F14050, F14060, F14080, F14100, F14105,
F14150, F14175, F14200, F14250, F14300



1 VORBEMERKUNGEN

PRELIMINARY NOTES

1.1 Grundlagen

Basics

Die z.Zt. gültigen Vorschriften und Normen, insbesondere:

DIN EN 1991-1	Lastannahmen für Bauten (Eurocode 1) Actions on structures (Eurocode 1)
DIN EN 13814	Fliegende Bauten Fairground and amusement park machinery and structures
DIN EN 13782	Fliegende Bauten – Zelte Temporary Structures – Tents
DIN EN 1993-1	Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten (Eurocode 3) Design of steel structures
DIN EN 1999-1	Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken (Eurocode 9) Design of aluminium structures

1.2 Verwendete Baustoffe

Materials

Rohre / Tubes	Aluminium EN AW-6061 T6	(Gurtrohre, chords)
	Aluminium EN AW-6061 T4	(Diagonalen, bracing)
Bolzen / Bolts	Güte min. 8.8	(grade min. 8.8)

1.3 Allgemeine Beschreibung

General Remarks

Diese statische Berechnung beinhaltet die Berechnung und die Nachweise eines Traversensystems, das von der Firma GLOBAL TRUSS hergestellt wird. Die Bezeichnung des Traversentyps lautet F14. Die Berechnung ist Grundlage für eine Bauartprüfung durch einen TÜV auf Grundlage der EN 1999-1.

Es handelt sich um ein „Baukastensystem“ mit den folgenden möglichen Einzelelementlängen: 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1050mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm, 2500mm und 3000mm.

Die Traverse bestehen aus zwei Ober- bzw. Untergurten (Rundrohre 20 x 2,0mm), in quadratischer Anordnung und angeschweißten Diagonalstäben (Rundstäbe ø6mm). Die Diagonalstäbe werden in allen 4 Seiten angeordnet.

Der Achsabstand der Gurtrohre beträgt jeweils 8 cm in vertikaler und in horizontaler Richtung.

Die Traversen werden über Kupplungen miteinander verbunden, die aus einer Hülse, einem Verbinder und Bolzen bestehen.

Die zulässigen Belastungen sind in Tabellen aufgeführt (siehe Kapitel 6).

Die Nachweise der Einzelbauteile erfolgen nach dem Sicherheitskonzept nach EN 1990 mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Lastseite von $\gamma_F = 1,50$ für Nutzlasten.

Bei Anwendungsfällen, die auf Grundlage anderer Normen berechnet werden, können die Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite angepasst werden (z.B. fliegende Bauten nach EN 13814, $\gamma_F = 1,35$ für Nutzlasten).



Bei Anwendung des British Standard (BS) und des ANSI müssen die in den Tabellen aufgeführten zulässigen Belastungen mit dem Faktor 0,85 multipliziert werden.

This structural report is an structural calculation concerning a truss system produced by the company GLOBAL TRUSS. The truss types go by the names F14. The structural report is the basis for the certification by TÜV based on EN 1999-1.

The truss system is part of a "modular construction system" with the different truss lengths

500mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1050mm, 1500mm, 1750mm, 2000mm, 2500mm und 3000mm.

The Trusses consist of two upper and two lower main chords (round tube 20 x 2,0mm), which are arranged in a quadratic shape. The trusses also consist of welded diagonal bracings (roundbars $\varnothing$ 6mm). The truss type F24 is stiffened by diagonal bracings at all four sides.

The distance between system lines of the mainchords is 8,0 cm in vertical- and in horizontal direction.

The trusses are connected with couplers consisting of female fittings, connectors and bolts.

The allowable loads are listed in tables (see chapter 6).

The verification of the single parts is done according the safety concept of EN 1990 with a partial safety factor of the loading side of 1.50 for payloads.

For applications which can be calculated on the basis of other codes, the partial safety factors can be adjusted (for example temporary structures acc. EN 13814, $\gamma_F = 1.35$ for payloads).

To use the resulting allowable loads with British Standard (BS) and ANSI, the allowable loads listed in tables have to be multiplied by 0.85.




1.4 Geometrie und Belastung


Geometry and Loadings

Als Belastung werden folgende Lastarten untersucht /
the following loadcases are taken into account


Gleichlast vertikal
uniformly distributed load (UDL)

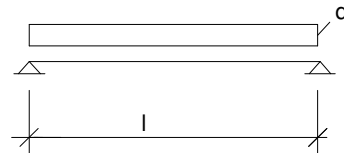


Einzellast in Feldmitte
Single-load in 1/2 point

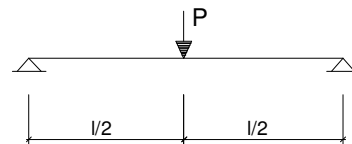


Einzellasten in den Drittelpunkten
Single-load in 1/3 point

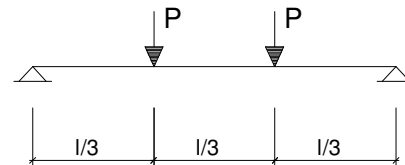

Einzellasten in den Viertelpunkten
Single-load in 1/4 point

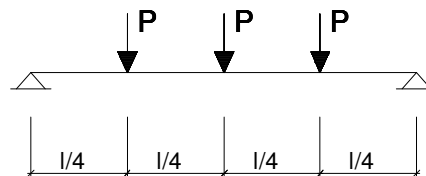

Einzellasten in den Fünftelsspunkten
Single-load in 1/5 point


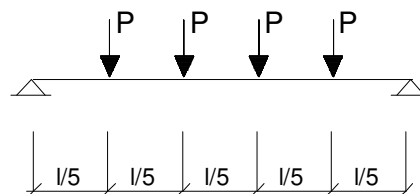


Das Eigengewicht der Traverse beträgt ca. 2 kg/m.
The selfweight of the truss is approx. 2 kg/m





Für die Anwendung der hier ermittelten Belastungswerte gelten folgende Regeln:
For the application of the calculated allowable loadings the following rules have to be regarded:



Die Einzellasten sind an den Knoten einzuleiten oder über geeignete zusätzliche Konstruktionen zu verteilen.
Large loads have to be applied at the nodes or have to be distributed by appropriate constructions.

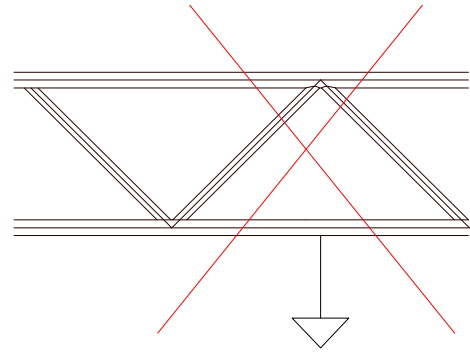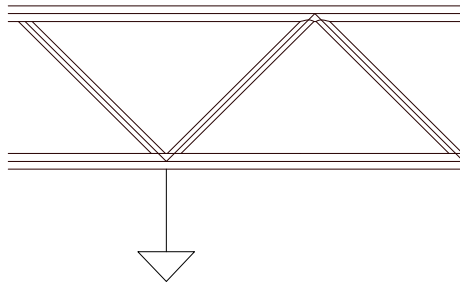

Die Lasten mittig auf den Kupplungen sind nicht zulässig.
Loads at the middle of the couplers are not allowed.

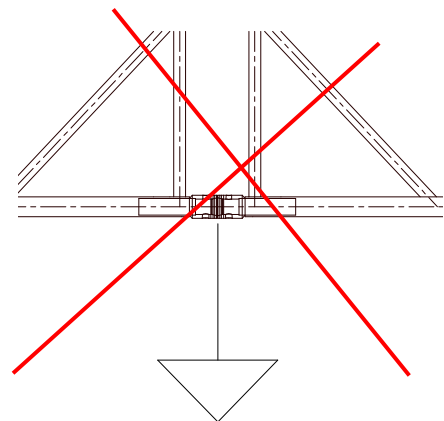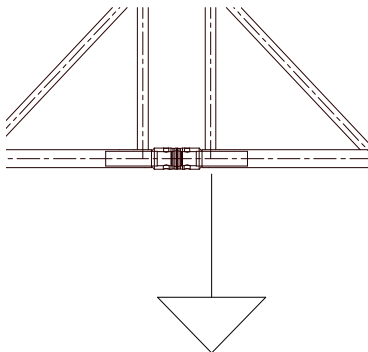


Alle Lasten sind gleichmäßig auf beide Gurte zu verteilen.
All loads have to be distributed equally to both chords.

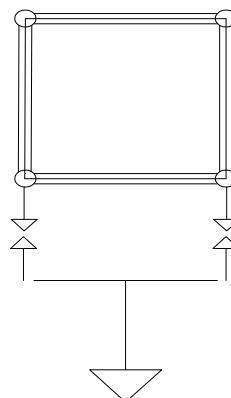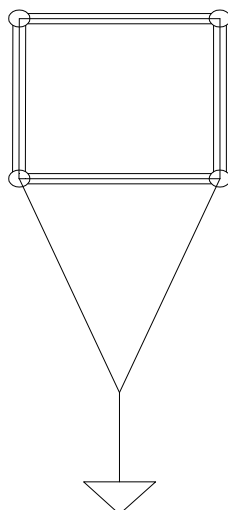



Für die Auflagerung bzw. Aufhängung des Systems bestehen folgende Möglichkeiten:
For the support or suspension there are the following possibilities:

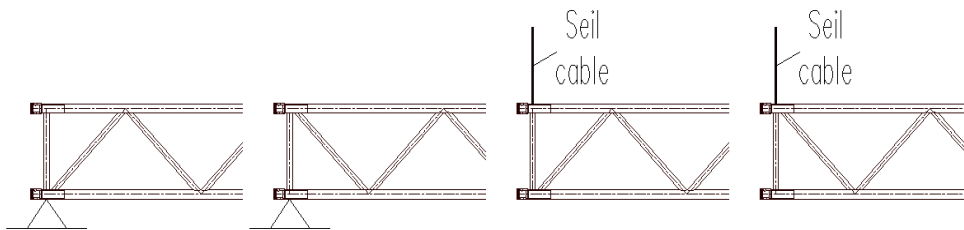



2 SYSTEM

Zeichnungen Systeme F14.
Drawings F14

F14050, F14060, F14080, F14100, F14105,
F14150, F14175, F14200, F14250, F14300

siehe Anhang
see annex




3 QUERSCHNITTS - UND MATERIALEIGENSCHAFTEN

SECTION- AND MATERIAL PROPERTIES

Querschnittswerte Rohre / properties Tubes

	D [mm]	t [mm]	A [cm ²]	I [cm ⁴]	Wel [cm ³]	i [cm]
Gurtrohre / main chords	20,0	2	1,13	0,46	0,46	0,64
vertikal Diagonalen / Bracing	6	-	0,28	0,01	0,02	0,15
horizontal Diagonalen / Bracing	6	-	0,28	0,01	0,02	0,15

Geometrie Traverse / truss geometry

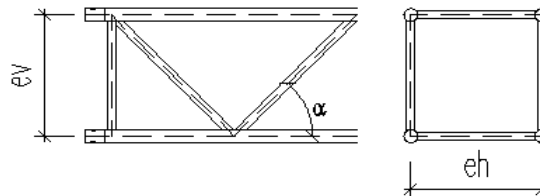

Achsabstand Gurtrohre	vertikal	ev	8	[cm]
distance axes main chords	horizontal	eh	8	[cm]
min. Neigung Diagonalen	vertikal	α	32,8	[°]
min. gradient bracing	horizontal	α	32,8	[°]

Kennwerte Gesamttraverse / properties truss-Section

A	= 4 x A _G	=	4,52	[cm ²]
I _{yy}	= 4 x I _G + 4 x A _G x (ev/2) ²	=	74,24	[cm ⁴]
I _{zz}	= 4 x I _G + 4 x A _G x (eh/2) ²	=	74,24	[cm ⁴]
I _t	= Näherung aus Erfahrungswerten	=	9,80	[cm ⁴]
i _y	= (I _{yy} /A) ^{1/2}	=	4,05	[cm]
i _z	= (I _{zz} /A) ^{1/2}	=	4,05	[cm]

Index G : Querschnittseigenschaft Gurtrohr
section properties main chord



Matereialeigenschaften Material properties

Gurtrohre

EN AW 6082 T6

chords

zulässige Spannungen nach EN-1999-1-1 / allowable stress acc. to EN-1999-1-1

Teilsicherheitsbeiwerte Material / partial safety factors material

YM1= 1,10

Beulklasse / BC= A

YM2= 1,25

0,2%-Dehngrenze / 0,2%-Proof Strength

Zugfestigkeit / ultimate tensile strength

fo t=5mm= 250 [N/mm²]

fu t=5mm= 290 [N/mm²]

fo t>5mm= 260 [N/mm²]

fu t>5mm= 310 [N/mm²]

fo,haz= 125 [N/mm²]

fu,haz= 185 [N/mm²]

Festigkeit der Schweißnaht

fw= 190 [N/mm²]

Strength of welding seams

Faktor für die WEZ-Werte beim WIG-Schweißen:

0,8

Factor for HAZ-values for TIG-welding:

Diagonalen

EN AW 6061 T4

bracing

zulässige Spannungen nach EN-1999-1-1 / allowable stress acc. to EN-1999-1-1

Teilsicherheitsbeiwerte Material / partial safety factors material

YM1= 1,10

Beulklasse / BC= B

YM2= 1,25

0,2%-Dehngrenze / 0,2%-Proof Strength

Zugfestigkeit / ultimate tensile strength

fo t<25mm= 110 [N/mm²]

fu t<5mm= 180 [N/mm²]

fo,haz= 95 [N/mm²]

fu,haz= 150 [N/mm²]

Festigkeit der Schweißnaht

fw= 170 [N/mm²]

Strength of welding seams

Faktor für die WEZ-Werte beim WIG-Schweißen:

0,8

Factor for HAZ-values for TIG-welding:



Bolzen / Bolt min. grade 8.8

Verbinder / Connector EN AW 2011 (AlCuBiPb F37)

0,2%-Dehngrenze / 0,2%-Proof Strength

Zugfestigkeit / ultimate tensile strength

$f_{0.2}$

230 [N/mm²]

f_u

310 [N/mm²]

Hülse / Female fitting EN AW 6061 T6

zulässige Spannungen nach EN-1999-1-1 / allowable stress acc. to EN-1999-1-1

Teilsicherheitsbeiwerte Material / partial safety factors material

γ_{M1} = 1,10

γ_{M2} = 1,25

0,2%-Dehngrenze / 0,2%-Proof Strength


Zugfestigkeit / ultimate tensile strength

$f_{0.2}$

240 [N/mm²]

f_u

260 [N/mm²]

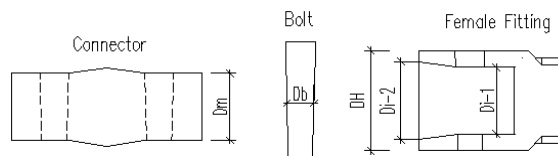



4 ZULÄSSIGE BELASTUNGEN EINZELBAUTEILE

ALLOWABLE LOADING SINGLE COMPONENTS

In dieser Kurzfassung werden nur die maßgebenden zulässigen Beanspruchungen aufgeführt. Die Berechnung der zulässigen Beanspruchung aller Bauteile erfolgt in der Statischen Berechnung 14919 vom 16.09.2014.

In this abstract only the relevant allowable loadings are mentioned. The calculation of the allowable loadings of all parts is done in the Structural Report 14919 from 16.09.2014.

Maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Belastungen sind folgende Punkte:
Following points are relevant for the determination of the allowable loads:

1. Zulässige Normalkraft im Gurtrohr (NRd_G)
Allowable normal force in main chord

Spannung im Restquerschnitt Connector ist maßgebend $\Rightarrow$ NRd_G = 8,17 kN
Bearing stress in remaining section of connector is relevant

Verbinder / Connector

Nachweis Restquerschnitt auf Zug
Remaining section under tension

$$NRd = 0,9 \times A_{\text{net}} \times f_u / Y_{M2} = 8,17 \text{ [kN]}$$

2. Globale Querkraft in der Traverse (Q)
Global shear force in truss

Maßgebend Zul N-Kraft infolge Knicken $\Rightarrow$ NRd_D = 1,63 kN
Allowable normal force due to buckling

Knicken Diagonale sk= 11,83 [cm]
buckling bracing

$$NRd = X \times A_G \times f_o / Y_{M1} = 1,63 \text{ [kN]} \quad \text{nach Gl. 6.49} \\ \text{acc. equation 6.49}$$

$$\text{zul Querkraft aus } QRd / (2 \cdot \sin 32,8^\circ) < 0,9 \cdot NRd_D$$

* 10 % Abminderung wg. Einfluss aus Nebenspannungen
(10% reduction because of minor stresses)

$$\Rightarrow \text{zul } QRd = 0,9 \cdot 1,63 \cdot 2 \cdot \sin 32,8^\circ \Rightarrow QRd = 1,59 \text{ kN}$$

3. Interaktion Querbiegung und Normalkraft an der Kupplung
Interaction bending and normal force at coupler

siehe folgende Seiten
see following pages



Interaktion Biegung und Normalkraft an der Kupplung

Interaction bending and normal force at coupler

Normalkraft und Biegemomente werden über die Schweißnaht zwischen Kupplung und Gurtrohr übertragen.

Normal force and bending moments are transmitted by the welding seam between coupler and chord.

Nachweis der Interaktion Biegung und Normalkraft an Kupplung

Verification of interaction bending and normal force at coupler

$$\Rightarrow (N_{sdG} / N_{RdG})^{1,3} + (M_{sdG} / M_{RdG}) < 1,0$$

$$\text{mit } N_{sdG} = N_{sd} / 4 + M_{sd} / (2 \cdot 0,08 \text{ m})$$

$$n = 2$$

$$b = 0,08 \text{ m}$$

Berechnung des lokalen Biegemomentes im Gurtrohr:

Calculation of the local bending moment in the chord:

Der Einfluss der ausmittigen Anordnung der Diagonalen (offset) wurde in Vergleichsrechnung am Stabwerksmodell der Traversen untersucht. Der Nachweis am Obergurt ist maßgebend!

The influence of the offset of the bracing was determined by comparative calculations with a framework. The verification at the upper chord is relevant!

Widerstandswerte

Resistance values

N_{RdG} = zulässige Beanspruchung des Gurtrohrs in der WEZ (siehe folgende Tabelle):

= allowable loading of the chord in the heat affected zone (see following table):

Gurtrohr im Bereich der WEZ an der Kupplung und an Kreuzungspunkten von Diagonalen

main chord in heat affected zone at coupler

$$N_{Rd} = A \times 0,8 \times f_{u,haz} / Y_{M2} =$$

13,39

[kN]

*(WIG TIG)

örtliche Schweißnaht nach Kap. 6.2.9.3 (1)

local welding seam acc. chapter 6.2.9.3 (1)

M_{RdG} = M_{uRd} (siehe folgende Tabelle):

= M_{uRd} (see following table):

Lokale Biegung Gurtrohr Knotenpunkt vollst. in WEZ

Local bending of chord

$$M_{uRd} = W_{net} \cdot f_u / y_{M2} =$$

6,03

[kNcm]

nach Gl. 6.24

acc. equation 6.24

Zusammenfassung Bemessungswerte für die Interaktion an der Kupplung:

Summary of design values for the interaction at the coupler:

$$N_{RdG} = 13,39 \text{ kN}$$

$$M_{RdG} = 6,03 \text{ kNcm}$$

$$M_{sdG} = 16,7 \text{ kNcm} / 10 \text{ kN} \cdot Q_{sd} = 1,67 \text{ cm} \cdot Q_{sd}$$

Hinweis:
Note:

N_{sd} , M_{sd} und Q_{sd} : globale Schnittgrößen in der Traverse (in kN bzw. kNm)
global internal forces in the truss (in kN resp. kNm)

Die globalen Schnittgrößen sind Bemessungsschnittgrößen, die die folgenden Sicherheitsbeiwerte nach Eurocode enthalten:

The global internal forces include the following safety factors acc. Eurocode:

$$\text{Eigengewicht der Traversen: } y_F = 1,35$$

selfweight of the truss:

$$\text{Nutzlasten auf der Traversen: } y_F = 1,50$$

Net load on the truss



Es werden 2 Fälle betrachtet.
The following 2 cases are taken into account.

1. Belastung bei gleichförmigen Streckenlasten

Loading with uniformly distributed load (UDL)

Hier wird immer eine Kupplung an der theoretisch ungünstigsten Stelle berücksichtigt.
Diese ergibt sich aus einer Extremwertbetrachtung:
The coupler is always located at the theoretically worst point. This results from an extremum-calculation:


$$x = 0,593 \text{ m (Abstand von Feldmitte / from middle of span)}$$

2. Belastung durch Einzellasten ohne Einschränkung hinsichtlich Position der Kupplung

Loading with **single-point loads** without requirements for position of couplers

Keine Anforderungen an Position der Kupplung (Abstand der Lasteinleitungsstelle zur Kupplung beträgt e , siehe unten).

No requirements for position of coupler (Distance between load and coupler is e , see below).

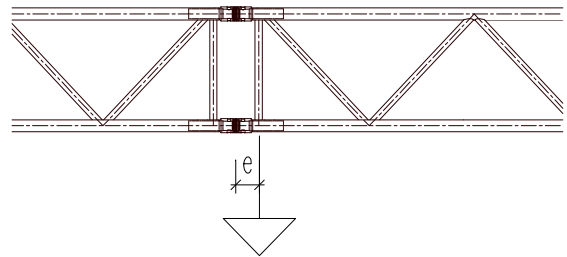




5 ZULÄSSIGE BELASTUNG EINFELDTRÄGER

ALLOWABLE LOADING SINGLE SPAN GIRDER

5.1 Gleichlast vertikal (UDL)

uniformly distributed load (UDL)

System:

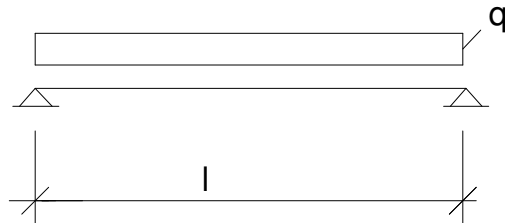

$$q_{sd} = p_{sd} + g_{sd}$$

Normalkraft im Gurt:
Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } p = (NR_d \cdot (n \cdot b) \cdot 8 / L^2 - g_{sd}) / y_F$$

Normalkraft in der Diagonalen
Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } p = (QR_d \cdot 2 / L - g_{sd}) / y_F$$

Interaktion an der Kupplung:
Interaction at coupler

$$\Rightarrow (N_{sdG} / NR_{dG})^{1,3} + (M_{sdG} / MR_{dG}) < 1,0$$

angesetzt: Abstand Kupplung von Feldmitte $e = 0,593 \text{ m}$ (ungünstigste Stelle, Herleitung: siehe Extremwertbetrachtung in Kapitel 4)

applied: The coupler is located at $e = 0,593 \text{ m}$ from the middle of the span (theoretically worst point, see extremum-calculation in chapter 4)

Belastungstabelle:
Loading-table:

Gleichstreckenlast

Uniformly distributed load UDL


zulässige Belastung in Abhängigkeit von				
allowable load as a function of				
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler	
L [m]	zul q [kN/m]	zul q [kN/m]	zul q [kN/m]	min zul q [kN/m]
2,00	1,72	1,04	2,29	1,04
3,00	0,76	0,69	1,14	0,69
4,00	0,42	0,51	0,66	0,42
5,00	0,26	0,41	0,42	0,26
6,00	0,18	0,34	0,29	0,18
7,00	0,12	0,28	0,21	0,12



5.2 Einzellast in Feldmitte:

Single-load in 1/2 point

System

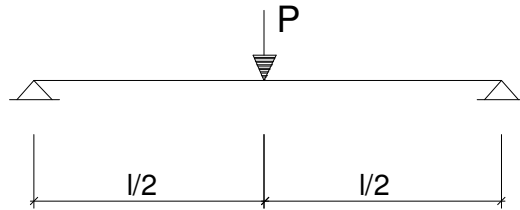

Normalkraft im Gurt:
Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } P = [\text{NRd} \cdot (n \cdot b) - \text{gsd} \cdot L^2 / 8] \cdot 4 / L / y_F$$

Normalkraft in der Diagonalen
Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } P = (\text{QRd} - \text{gsd} \cdot L / 2) \cdot 2 / y_F$$

Interaktion an der Kupplung:
Interaction at coupler

$$\Rightarrow (\text{Nsd}_G / \text{NRd}_G)^{1,3} + (\text{Msd}_G / \text{MRd}_G) < 1,0$$

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

applied: Loading point at coupler

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

Belastungstabellen:
Loading-tables:

Einzellast in Feldmitte

Single-load in 1/2point


zulässige Belastung in Abhängigkeit von				
allowable load as a function of				
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler	
			0,0345	= e [m]
L [m]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	min zul P [kN]
2,00	1,72	2,08	1,95	1,72
3,00	1,13	2,07	1,44	1,13
4,00	0,84	2,05	1,13	0,84
5,00	0,65	2,03	0,92	0,65
6,00	0,53	2,01	0,78	0,53
7,00	0,43	1,99	0,66	0,43



5.3 Einzellasten in den Drittelpunkten:

Single-loads in 1/3 points

System

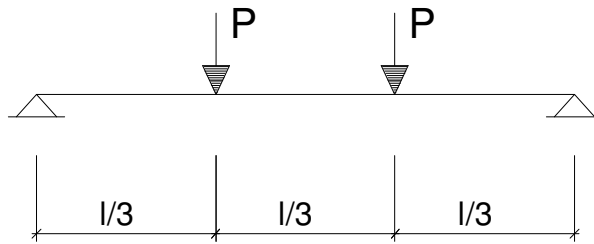

Normalkraft im Gurt:
Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } P = [NRd \cdot (n \cdot b) - gsd \cdot L^2 / 8] \cdot 3 / L / y_F$$

Normalkraft in der Diagonalen
Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } P = (QRd - gsd \cdot L / 2) / y_F$$

Interaktion an der Kupplung:
Interaction at coupler

$$\Rightarrow (Nsd_G / NRd_G)^{1,3} + (Msd_G / MRd_G) < 1,0$$

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

applied: Loading point at coupler

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

Belastungstabellen:
Loading-tables:

Last in den Drittelpunkten

Single-load in 1/3points


zulässige Belastung in Abhängigkeit von				
allowable load as a function of				
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler	
			0,0345	= e [m]
L [m]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	min zul P [kN]
2,00	1,29	1,04	1,26	1,04
3,00	0,85	1,03	0,97	0,85
4,00	0,63	1,02	0,78	0,63
5,00	0,49	1,02	0,65	0,49
6,00	0,40	1,01	0,55	0,40
7,00	0,33	1,00	0,47	0,33



5.4 Einzellasten in den Viertelpunkten:

Single-loads in 1/4 points

System

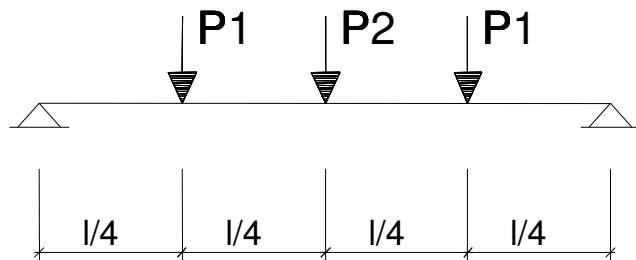

Normalkraft im Gurt:

Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } P = [NRd \cdot (n \cdot b) - gsd \cdot L^2 / 8] \cdot 2 / L / yF$$

Normalkraft in der Diagonalen

Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } P = (QRd - gsd \cdot L / 2) \cdot 2 / 3 / yF$$

Interaktion an der Kupplung:

Interaction at coupler

$$\Rightarrow (Nsd_G / NRd_G)^{1,3} + (Msd_G / MRd_G) < 1,0$$

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

applied: Loading point at coupler

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

Belastungstabellen:

Loading-tables:

Last in den Viertelpunkten

Single-load in 1/4points


	zulässige Belastung in Abhängigkeit von				
	allowable load as a function of				
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler 1	Interaction at coupler 2	
			0,0345	0,0345	= e [m]
L [m]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	min zul P [kN]
2,00	0,86	0,69	0,98	1,17	0,69
3,00	0,57	0,69	0,78	0,82	0,57
4,00	0,42	0,68	0,64	0,63	0,42
5,00	0,33	0,68	0,54	0,51	0,33
6,00	0,26	0,67	0,47	0,42	0,26
7,00	0,22	0,66	0,41	0,36	0,22



5.5 Einzellasten in den Fünftelpunkten:

Single-loads in 1/5 points

System

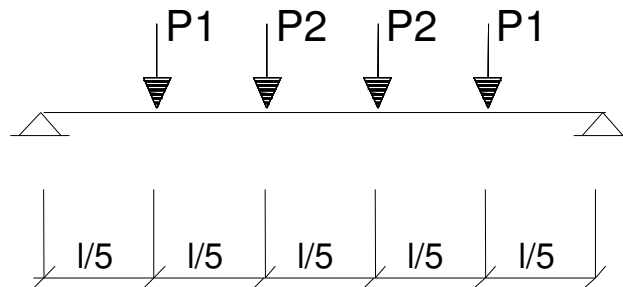

Normalkraft im Gurt:

Normal force chord

$$\Rightarrow \text{zul } P = [\text{NRd} \cdot (n \cdot b) - \text{gsd} \cdot L^2 / 8] \cdot 5 / 3 / L / y_F$$

Normalkraft in der Diagonalen

Normal force bracing

$$\Rightarrow \text{zul } P = (\text{QRd} - \text{gsd} \cdot L / 2) / 2 / y_F$$

Interaktion an der Kupplung:

Interaction at coupler

$$\Rightarrow (\text{Nsd}_G / \text{NRd}_G)^{1,3} + (\text{Ms}_G / \text{MRd}_G) < 1,0$$

angesetzt: Lasteinleitung an der Kupplung

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

applied: Loading point at coupler

$$e = 0,0345 \text{ m}$$

Belastungstabellen:

Loading-tables:

Last in den Fünftelpunkten

Single-load in 1/5points

zulässige Belastung in Abhängigkeit von					
allowable load as a function of					
	Nrd	Qrd	Interaction at coupler 1	Interaction at coupler 2	
			0,0345	0,0345	= e [m]
L [m]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	zul P [kN]	min zul P [kN]
2,00	0,72	0,52	0,81	0,86	0,52
3,00	0,47	0,52	0,66	0,63	0,47
4,00	0,35	0,51	0,56	0,49	0,35
5,00	0,27	0,51	0,48	0,40	0,27
6,00	0,22	0,50	0,41	0,33	0,22
7,00	0,18	0,50	0,36	0,28	0,18

6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

SUMMARY OF THE RESULTS

6.1 Zulässige Belastung:

Allowable loadings

Zulässige Belastung 14

Einfeldträger / single-span beam

allowable load F14

		Einzellasten / Single point loads			
Spannweite	UDL	in 1/2 Punkt	in 1/3 Punkten	in 1/4 Punkten	in 1/5 Punkten
Span	UDL	in 1/2 Point	in 1/3 Points	in 1/4 Points	in 1/5 Points
[m]	[kN/m]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
2	1,04	1,72	1,04	0,69	0,52
3	0,69	1,13	0,85	0,57	0,47
4	0,42	0,84	0,63	0,42	0,35
5	0,26	0,65	0,49	0,33	0,27
6	0,18	0,53	0,40	0,26	0,22
7	0,12	0,43	0,33	0,22	0,18

Die Tabellenwerte gelten nur für das System eines Einfeldträgers.
The values of the table are only valid for single-span girder.

Die Traversenelemente müssen mit Diagonalen ausgebildet sein.
The truss-elements have to be braced with diagonals.

Die Einzellasten sind an den Knoten einzuleiten oder über geeignete zusätzliche Konstruktionen zu verteilen.
Large loads have to be applied at the nodes or have to be distributed by appropriate constructions.

Lasten mittig auf den Kupplungen sind nicht zulässig.
Loads at the middle of the couplers are not allowed.

Alle Lasten sind gleichmäßig auf beide Gurte zu verteilen.
All loads have to be distributed equally to both chords.

In den angegebenen Werten der Tabelle sind Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite nach EN 1990 mit einem $\gamma_F = 1,50$ für Nutzlasten und $\gamma_G = 1,35$ für das Eigengewicht der Traversen berücksichtigt.
The specified values include partial safety coefficients on the loadings side acc. EN 1990 of $\gamma_F = 1.50$ for payloads and $\gamma_G = 1.35$ for selfweight of the truss.

Bei Anwendungsfällen, die auf Grundlage anderer Normen berechnet werden, können die Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite angepasst werden (z.B. fliegende Bauten nach EN 13814, $\gamma_F = 1,35$ für Nutzlasten).

For applications which can be calculated on the basis of other codes, the partial safety factors can be adjusted (for example temporary structures acc. EN 13814, $\gamma_F = 1.35$ for payloads).

Bei Anwendung des British Standard (BS) und des ANSI müssen die in den Tabellen aufgeführten zulässigen Belastungen mit dem Faktor 0,85 multipliziert werden.

To use the resulting allowable loads with British Standard (BS) and ANSI, allowable loads listed in tables have to be multiplied by 0.85.



6.2 Vorhandene Durchbiegung unter max. Belastung:

Deflections at max. allowable loadings





Vorhandene Durchbiegung [cm] F14 unter max. zul. Lasten

Deflections [cm] for F14 at max. allowable loads

[cm]

Spannweiten	UDL	Einzellasten / Single point loads			
		in 1/2 Punkt	in 1/3 Punkten	in 1/4 Punkten	in 1/5 Punkten
Span	UDL	in 1/2 Point	in 1/3 Points	in 1/4 Points	in 1/5 Points
[m]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
2	0,43	0,56	0,58	0,54	0,51
3	1,44	1,27	1,61	1,50	1,59
4	2,81	2,27	2,87	2,67	2,83
5	4,40	3,58	4,49	4,19	4,43
6	6,35	5,21	6,48	6,07	6,40
7	8,68	7,18	8,85	8,31	8,74


 = Durchbiegung $\geq L/100$
deflection $\geq L/100$

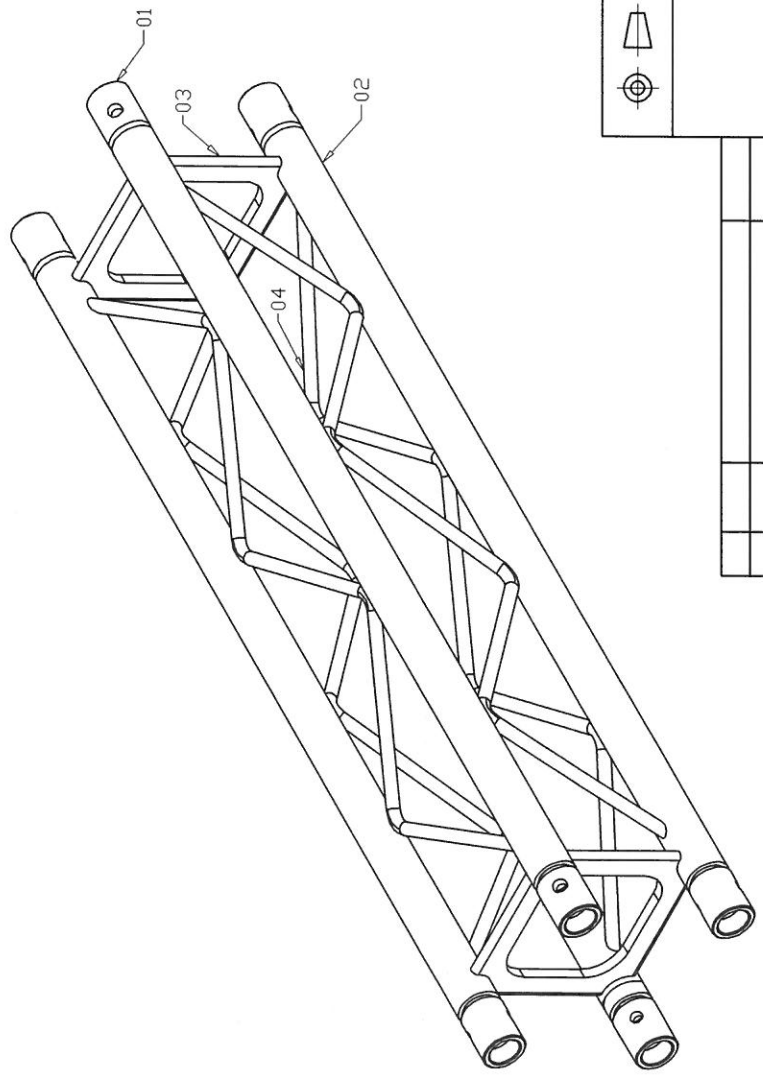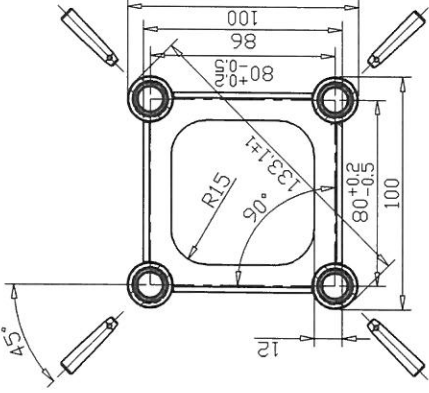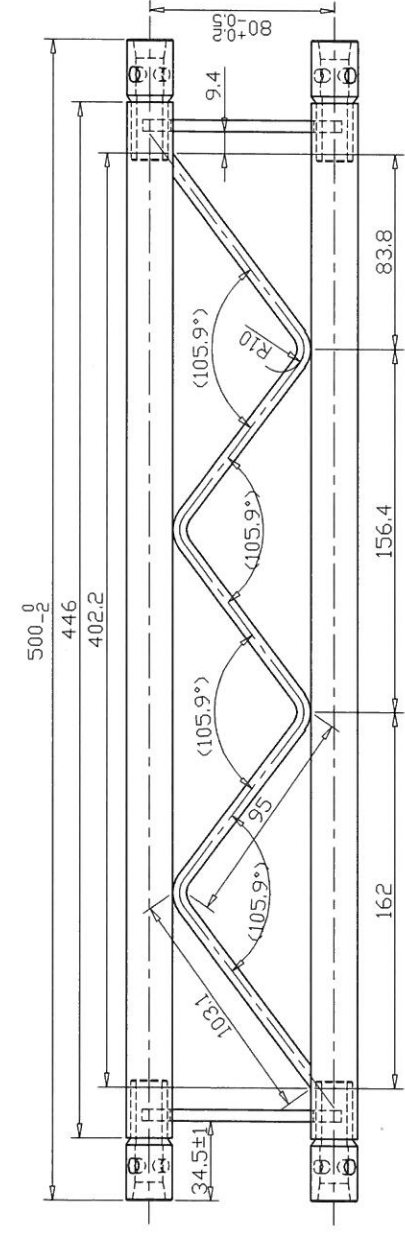

fitting	DMS-01-1C	Steel	ZP	8
	DMS-17-03	S45C	ZP	8
	DMS-17-02	#2011	T6	4
04	ø6*475mm	#6061	T4	4
03	PJ-LB010	#6061	T6	2
02	ø20*2.0t*446mm	#6082	T6	4
01	DMS-17-01	#6061	T6	8
NO.	SPEC.	MATERIAL	FIN.	QTY

	DRAWN	F14	DRW NO	F14050	2D/3D	edition	1	
	Specification	F14-0.5M	DESIGN	huangyuwei	DATE	13.01.26	CHECKED	APPROVED
	Weight	042kgs/pcs	UNITS	mm	Proofread			
	SURFACE	RAW	SCALE	1:3				


MARK NAME	RETRIEVE CONTENTS	DATE

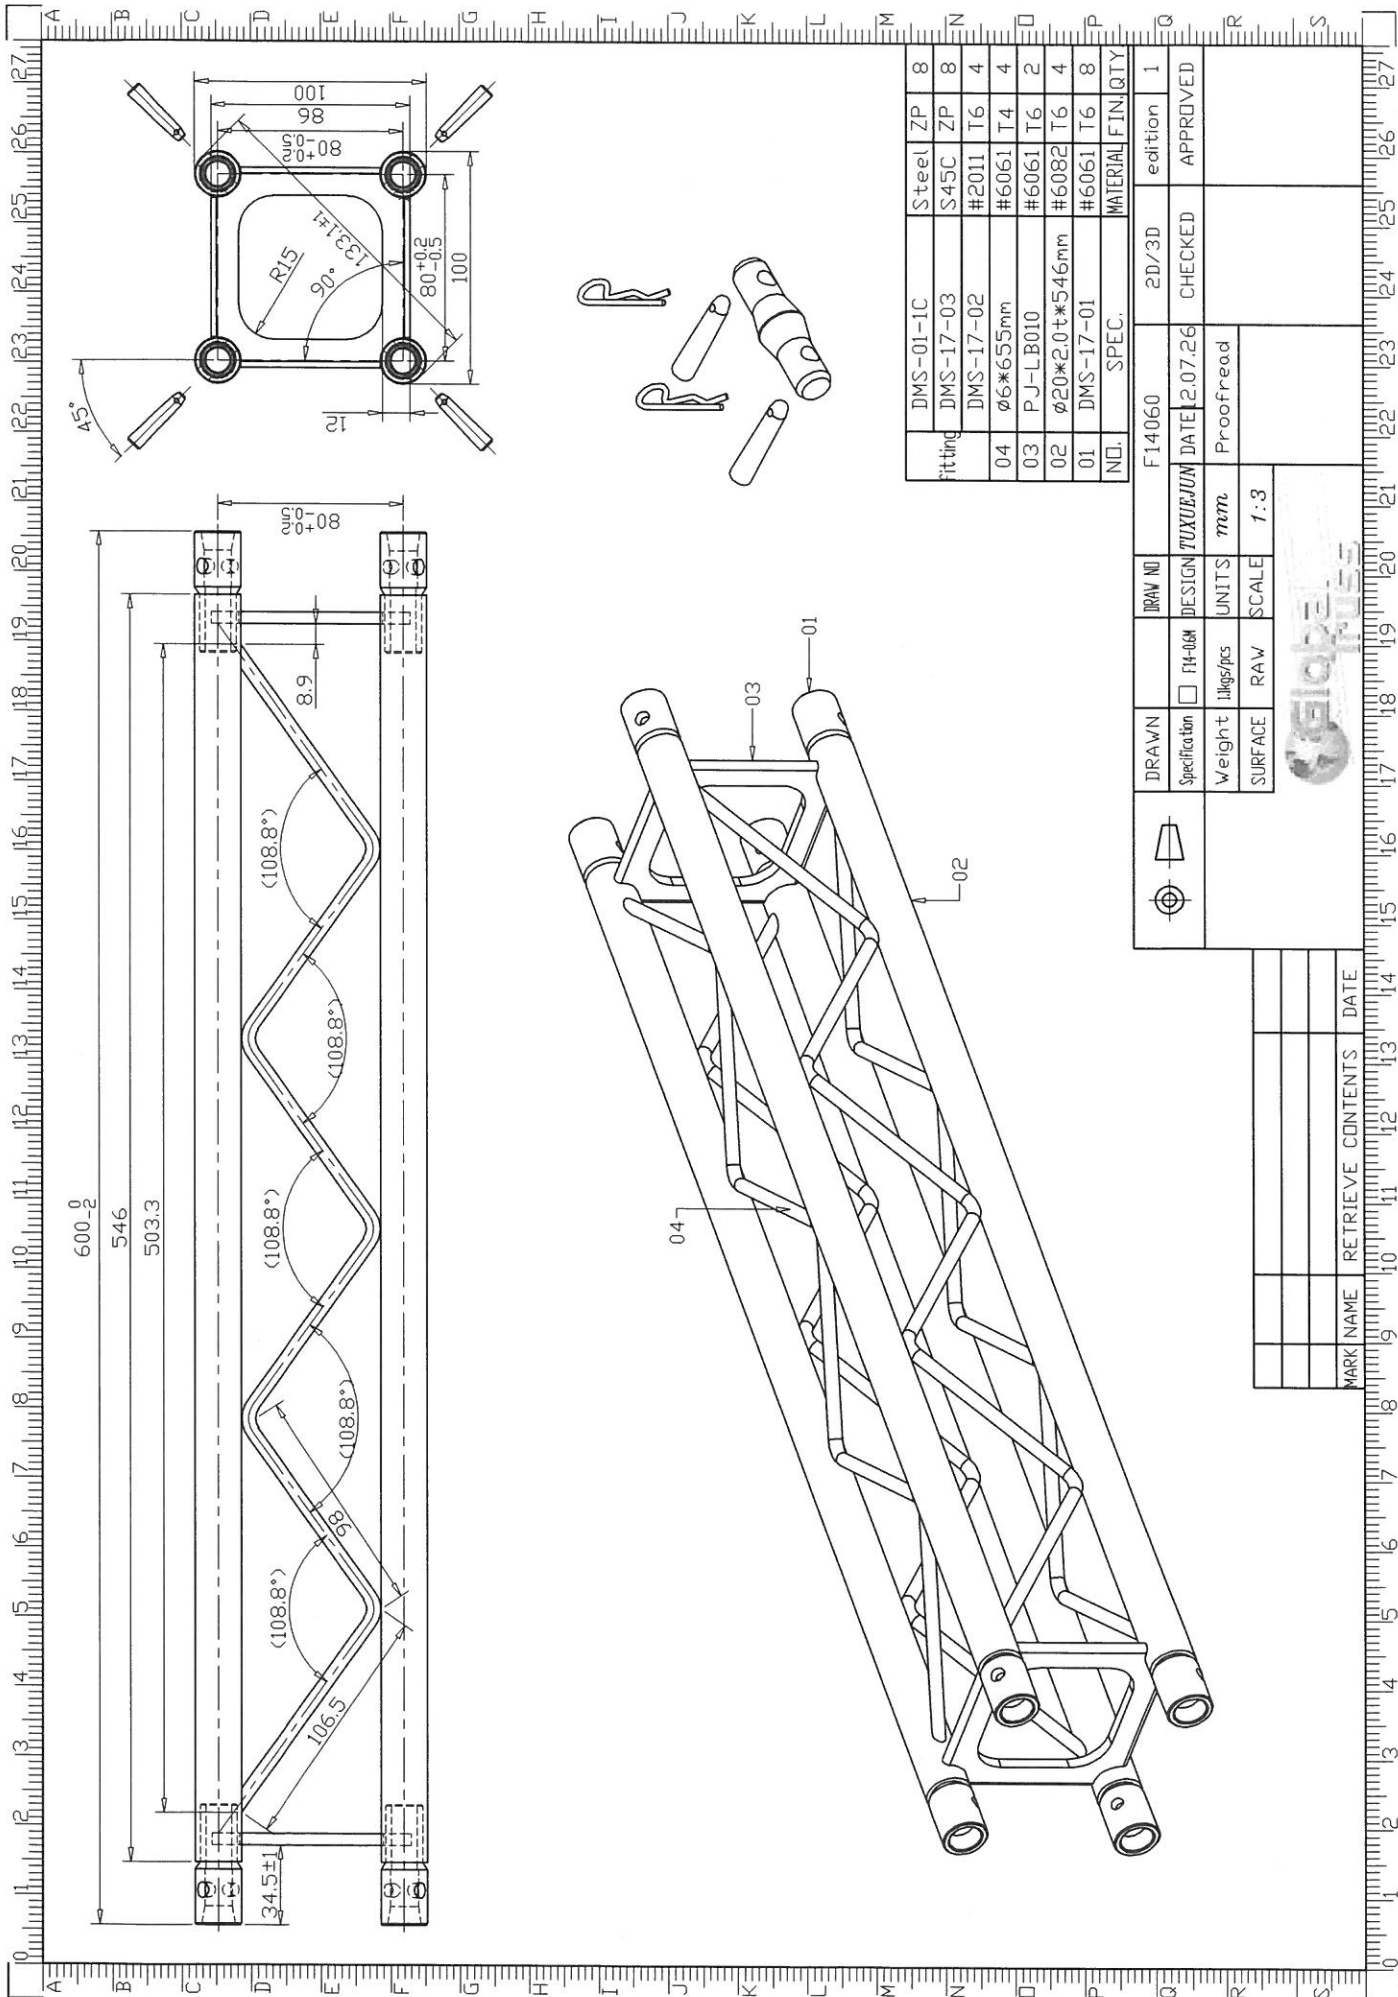

Fitting	DMS-01-1C	Steel	ZP	8
	DMS-17-03	S45C	ZP	8
	DMS-17-02	#2011	T6	4
04	ø6*655mm	#6061	T4	4
03	PJ-LB010	#6061	T6	2
02	ø20*2.0±*546mm	#6082	T6	4
01	DMS-17-01	#6061	T6	8
N.D.	SPEC.	MATERIAL	FIN.	QTY

	DRAWN		DRAW NO	F14060		2D/3D	edition	1
	Specification	☐ FH-06M	DESIGN	TUXUR/JUN	DATE	2.07.26	CHECKED	APPROVED
	Weight	11kgs/pcs	UNITS	mm	Proofread			
	SURFACE	RAV	SCALE	1:3				


MARK	NAME	RETRIEVE	CONTENTS	DATE



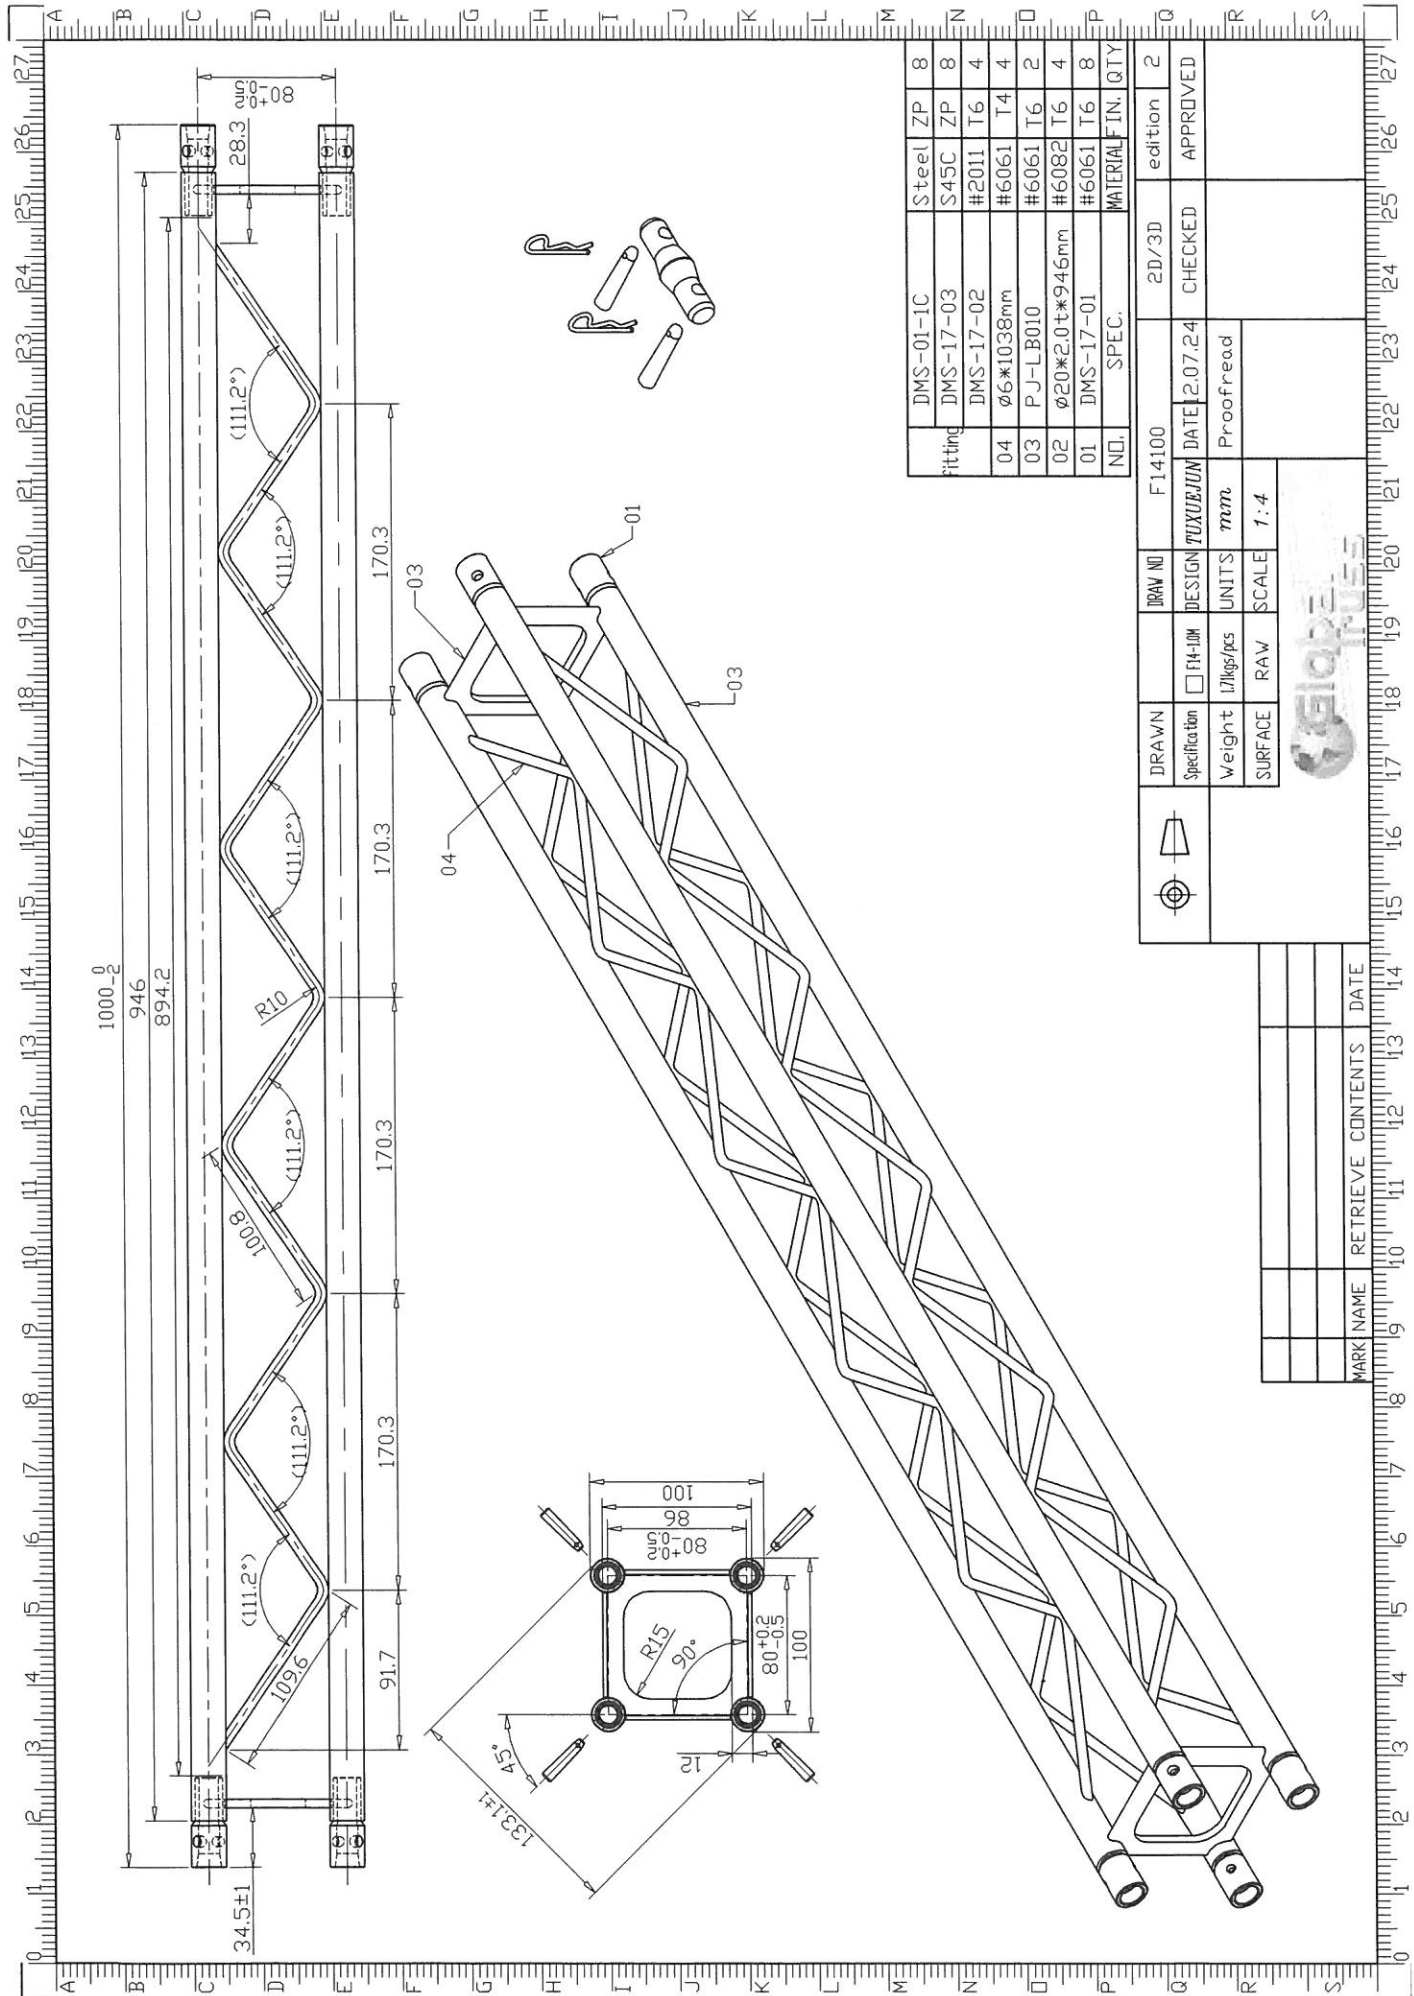


fitting	DMS-01-1C	Steel	ZP	8
	DMS-17-03	S45C	ZP	8
	DMS-17-02	#2011	T6	4
04	Ø6*1038mm	#6061	T4	4
03	PJ-LB010	#6061	T6	2
02	Ø20*2.0t*946mm	#6082	T6	4
01	DMS-17-01	#6061	T6	8
NO.	SPEC.	MATERIAL	FIN.	QTY

DRAWN	DESIGN	DATE	2D/3D	edition	2
Specification	TUXUEJUN	2.07.24	CHECKED	APPROVED	
Weight	UNITS	mm	Proofread		
SURFACE	RAW	SCALE	1:4		

MARK NAME	RETRIEVE	CONTENTS	DATE

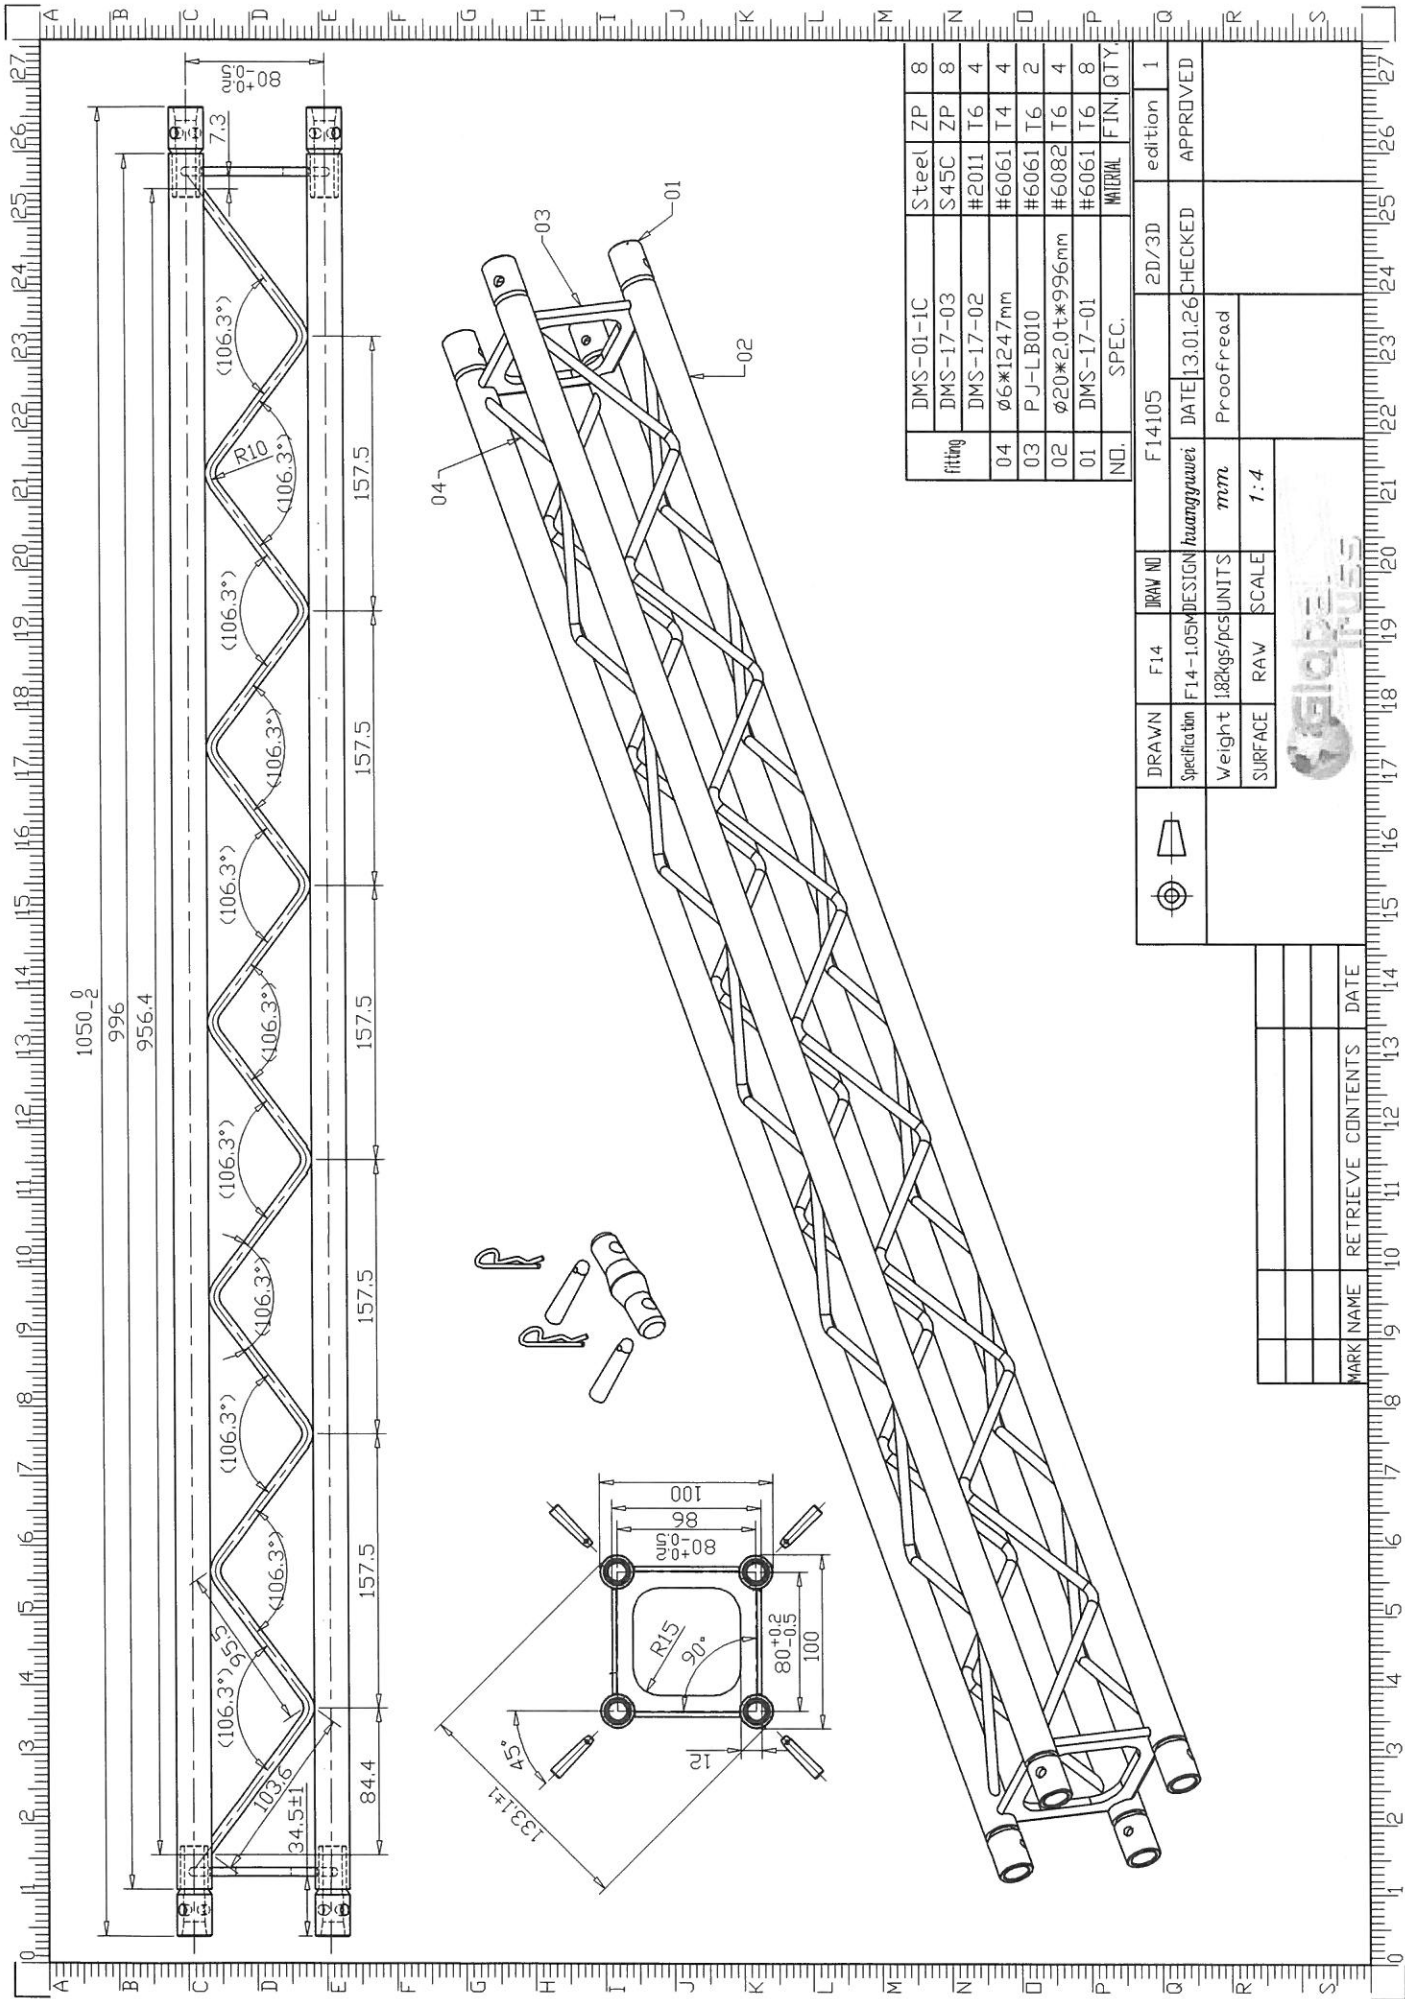

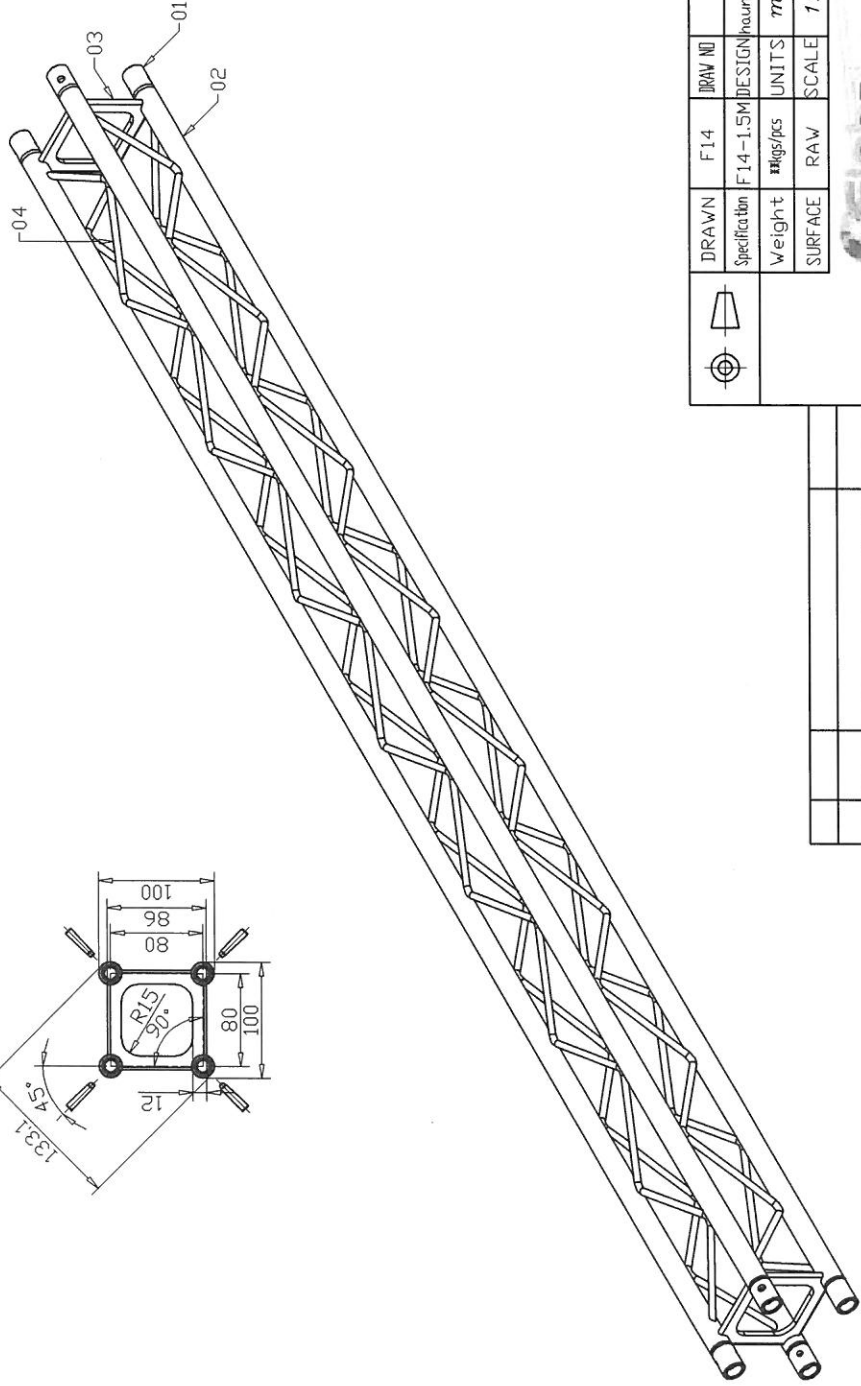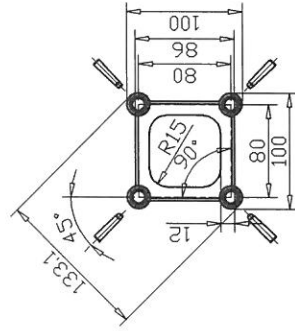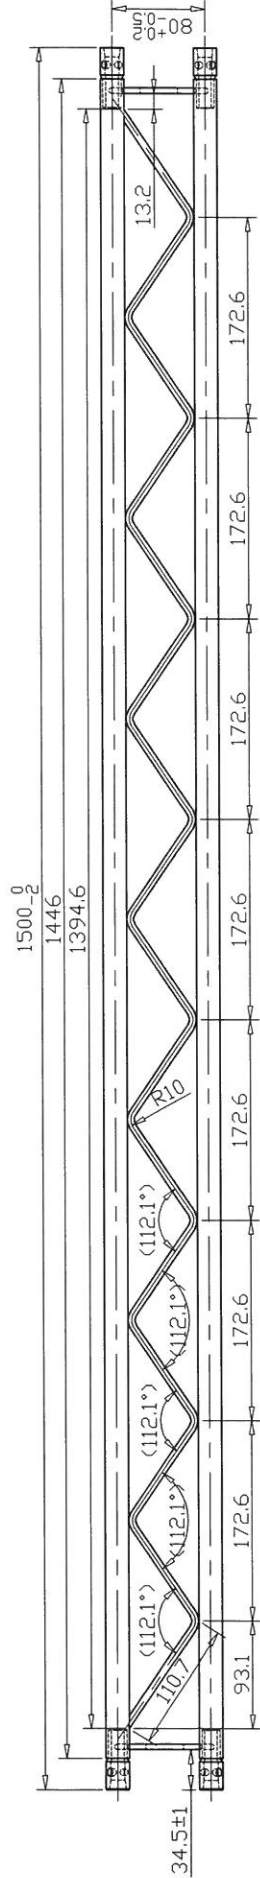



Fitting	DMS-01-1C	Steel	ZP	8
	DMS-17-03	S45C	ZP	8
	DMS-17-02	#2011	T6	4
04	ø6*1645mm	#6061	T4	4
03	PJ-LB010	#6061	T6	2
02	ø20*2.0t*1446mm	#6082	T6	4
01	DMS-17-01	#6061	T6	8
N.D.	SPEC.	MATERIAL	FIN. QTY	

DRAWN	F14	DRAW NO	F14150	2D/3D	edition	2
Specification	F14-1.5M	DESIGN	hoangyuuwel	DATE	07.11.17	CHECKED
Weight	kg/ps	UNITS	mm	Proofread		APPROVED
SURFACE	RAW	SCALE	1:6			

MARK NAME	RETRIEVE	CONTENTS	DATE



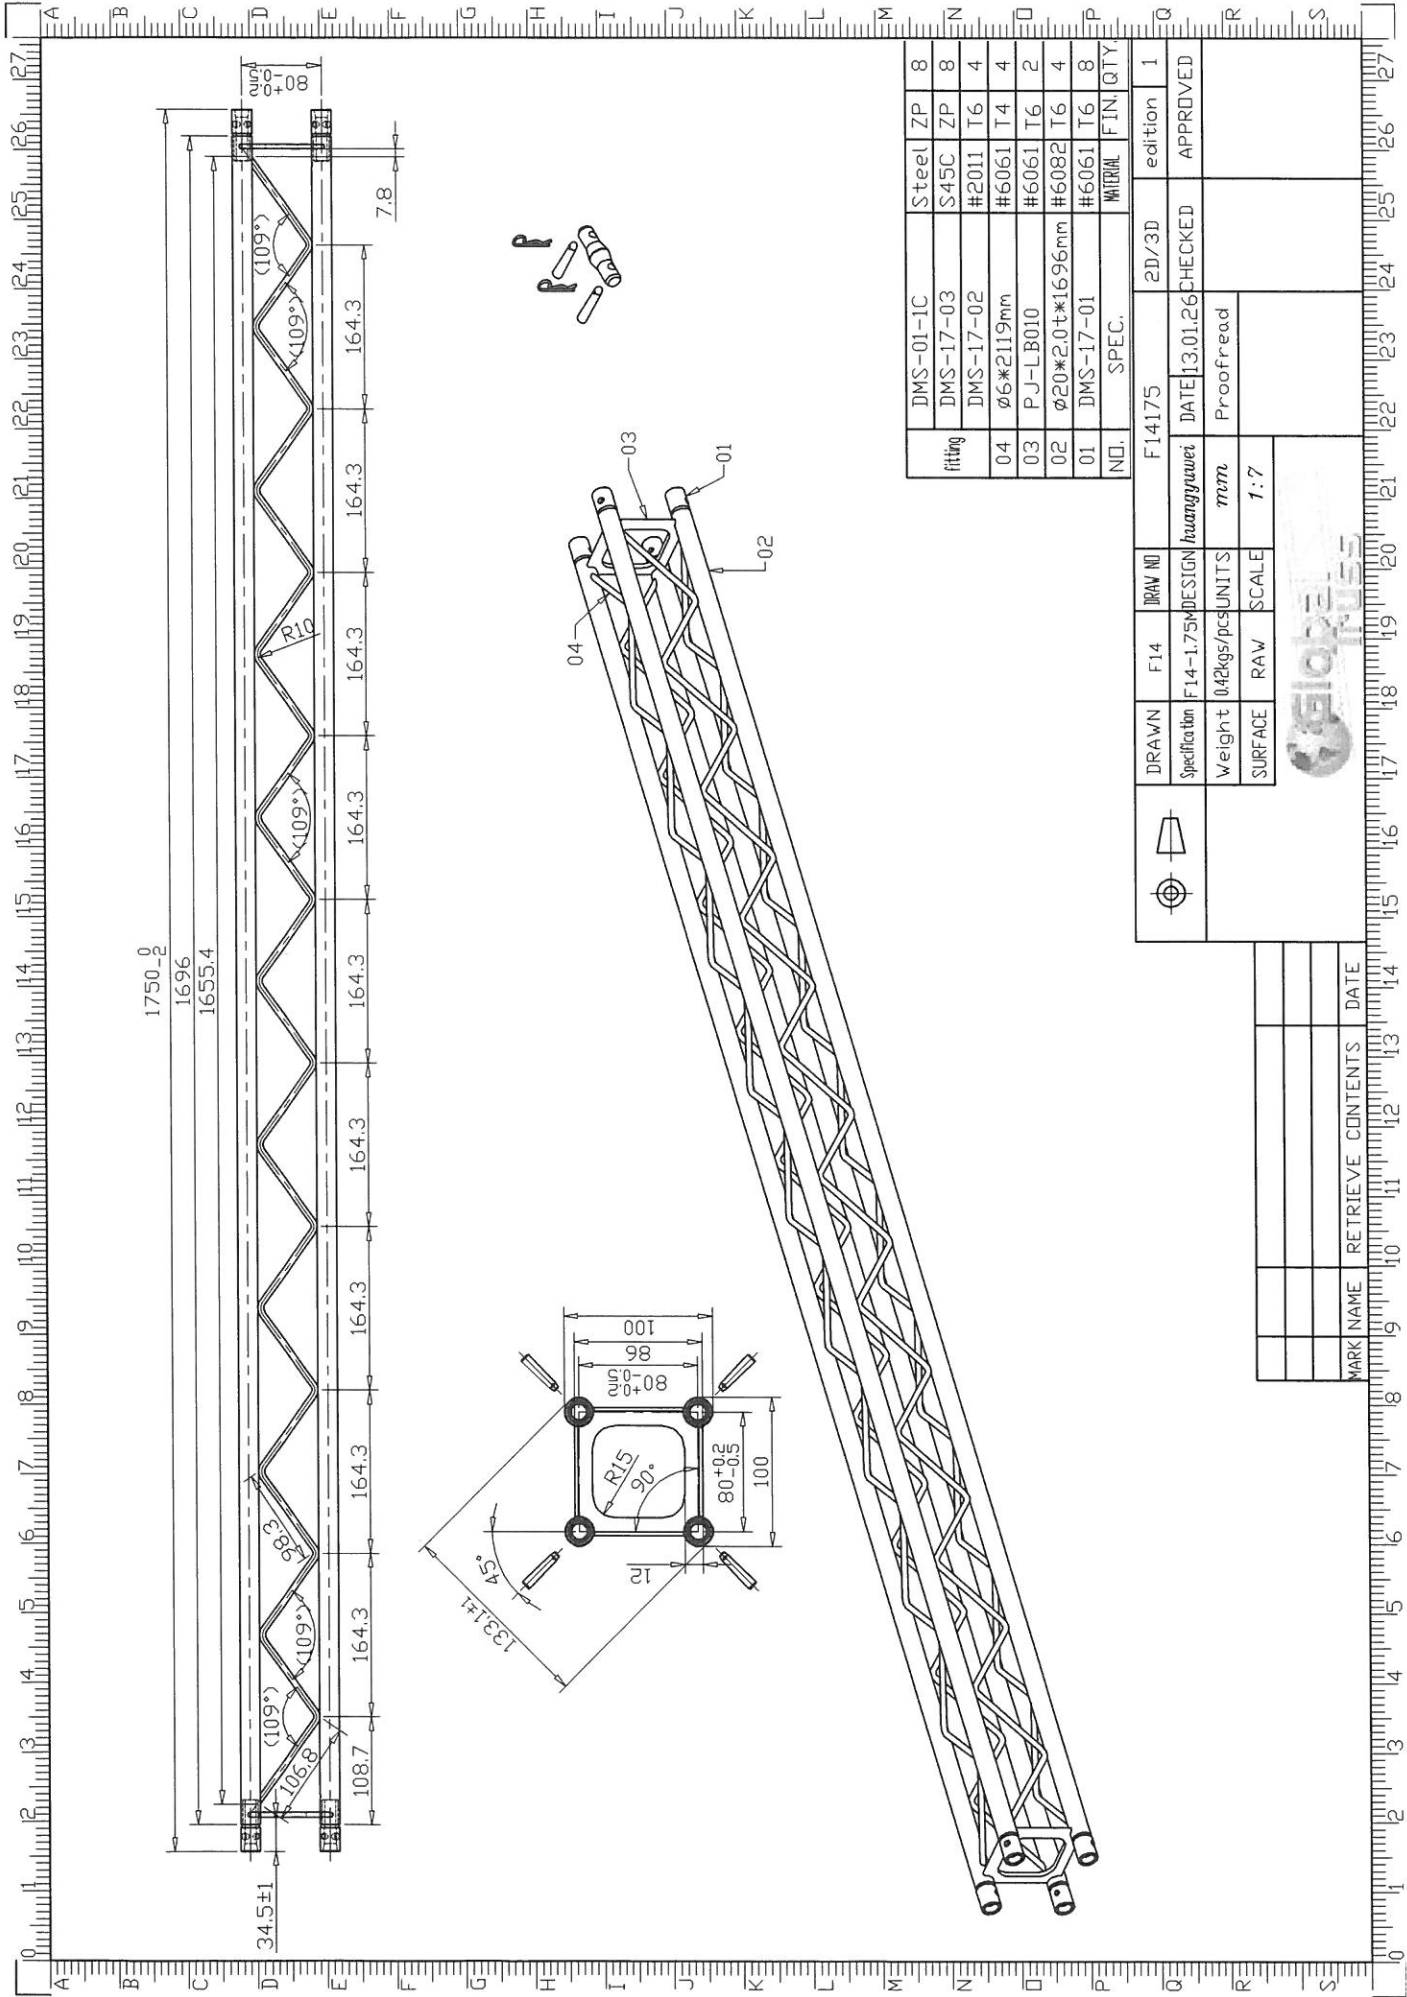

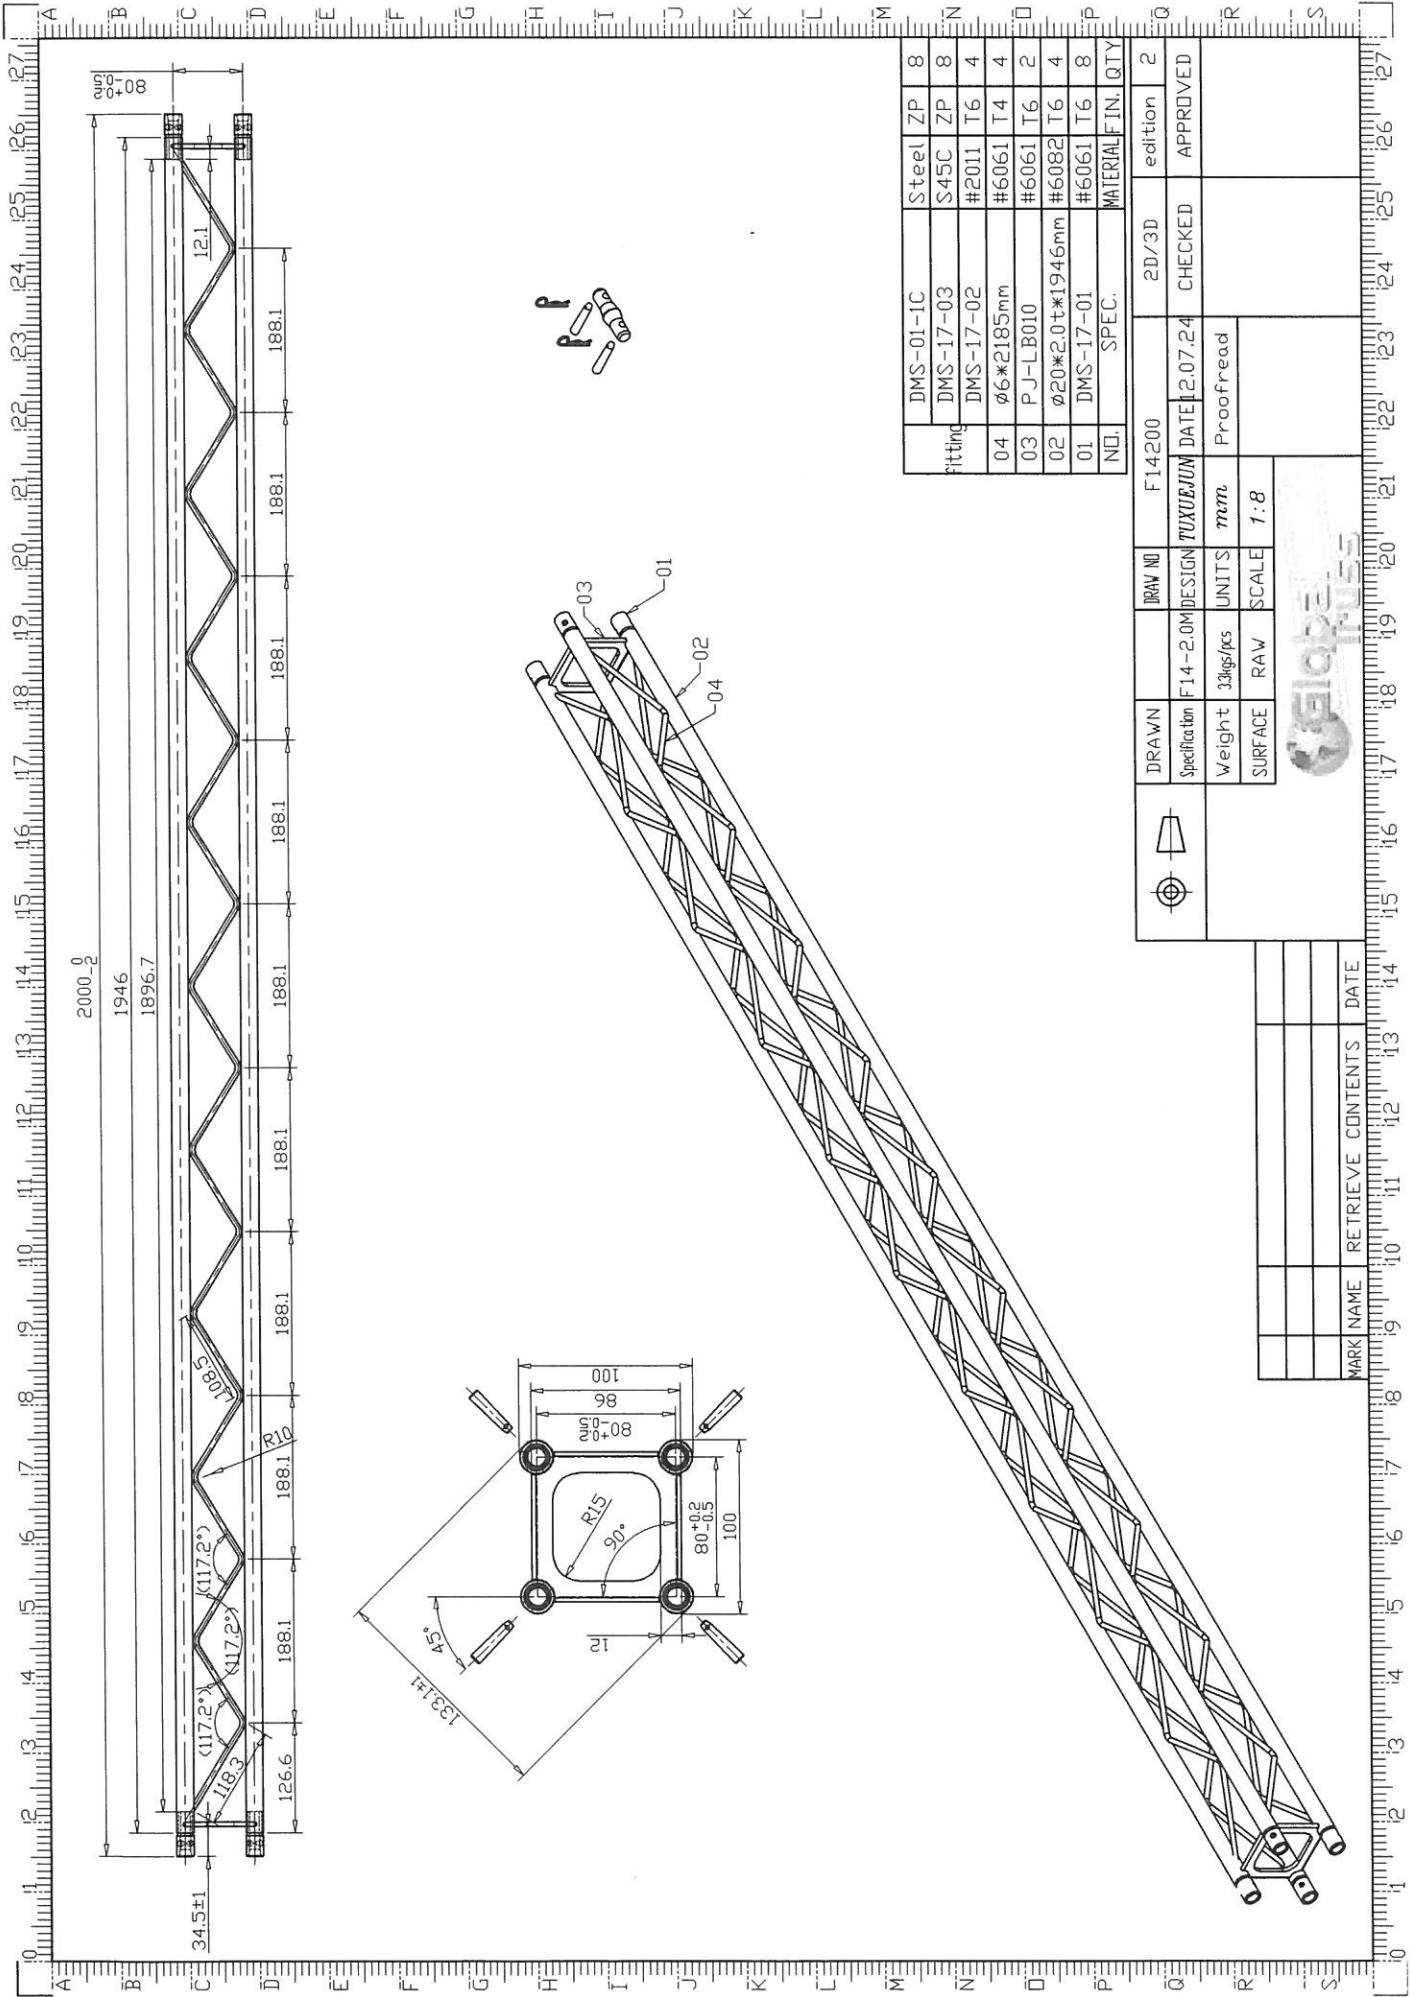


1:8



MARK NAME	RETRIEVE CONTENTS	DATE

DMS-01-1C	Steel	ZP	8
DMS-17-03	S45C	ZP	8
DMS-17-02	#2011	T6	4
04	ø6*2185mm	#6061	T4
03	PJ-LB010	#6061	T6
02	ø20*2.0t*1946mm	#6082	T6
01	DMS-17-01	#6061	T6
NO.	SPEC.	MATERIAL FIN. QTY	


DRAWN	DESIGN	DATE	2D/3D	edition	2
Specification	F14-2.0M	TUXUEJUN	CHECKED	APPROVED	
Weight	33kgs/ks	mm	Proofread		
SURFACE	RAW	SCALE			

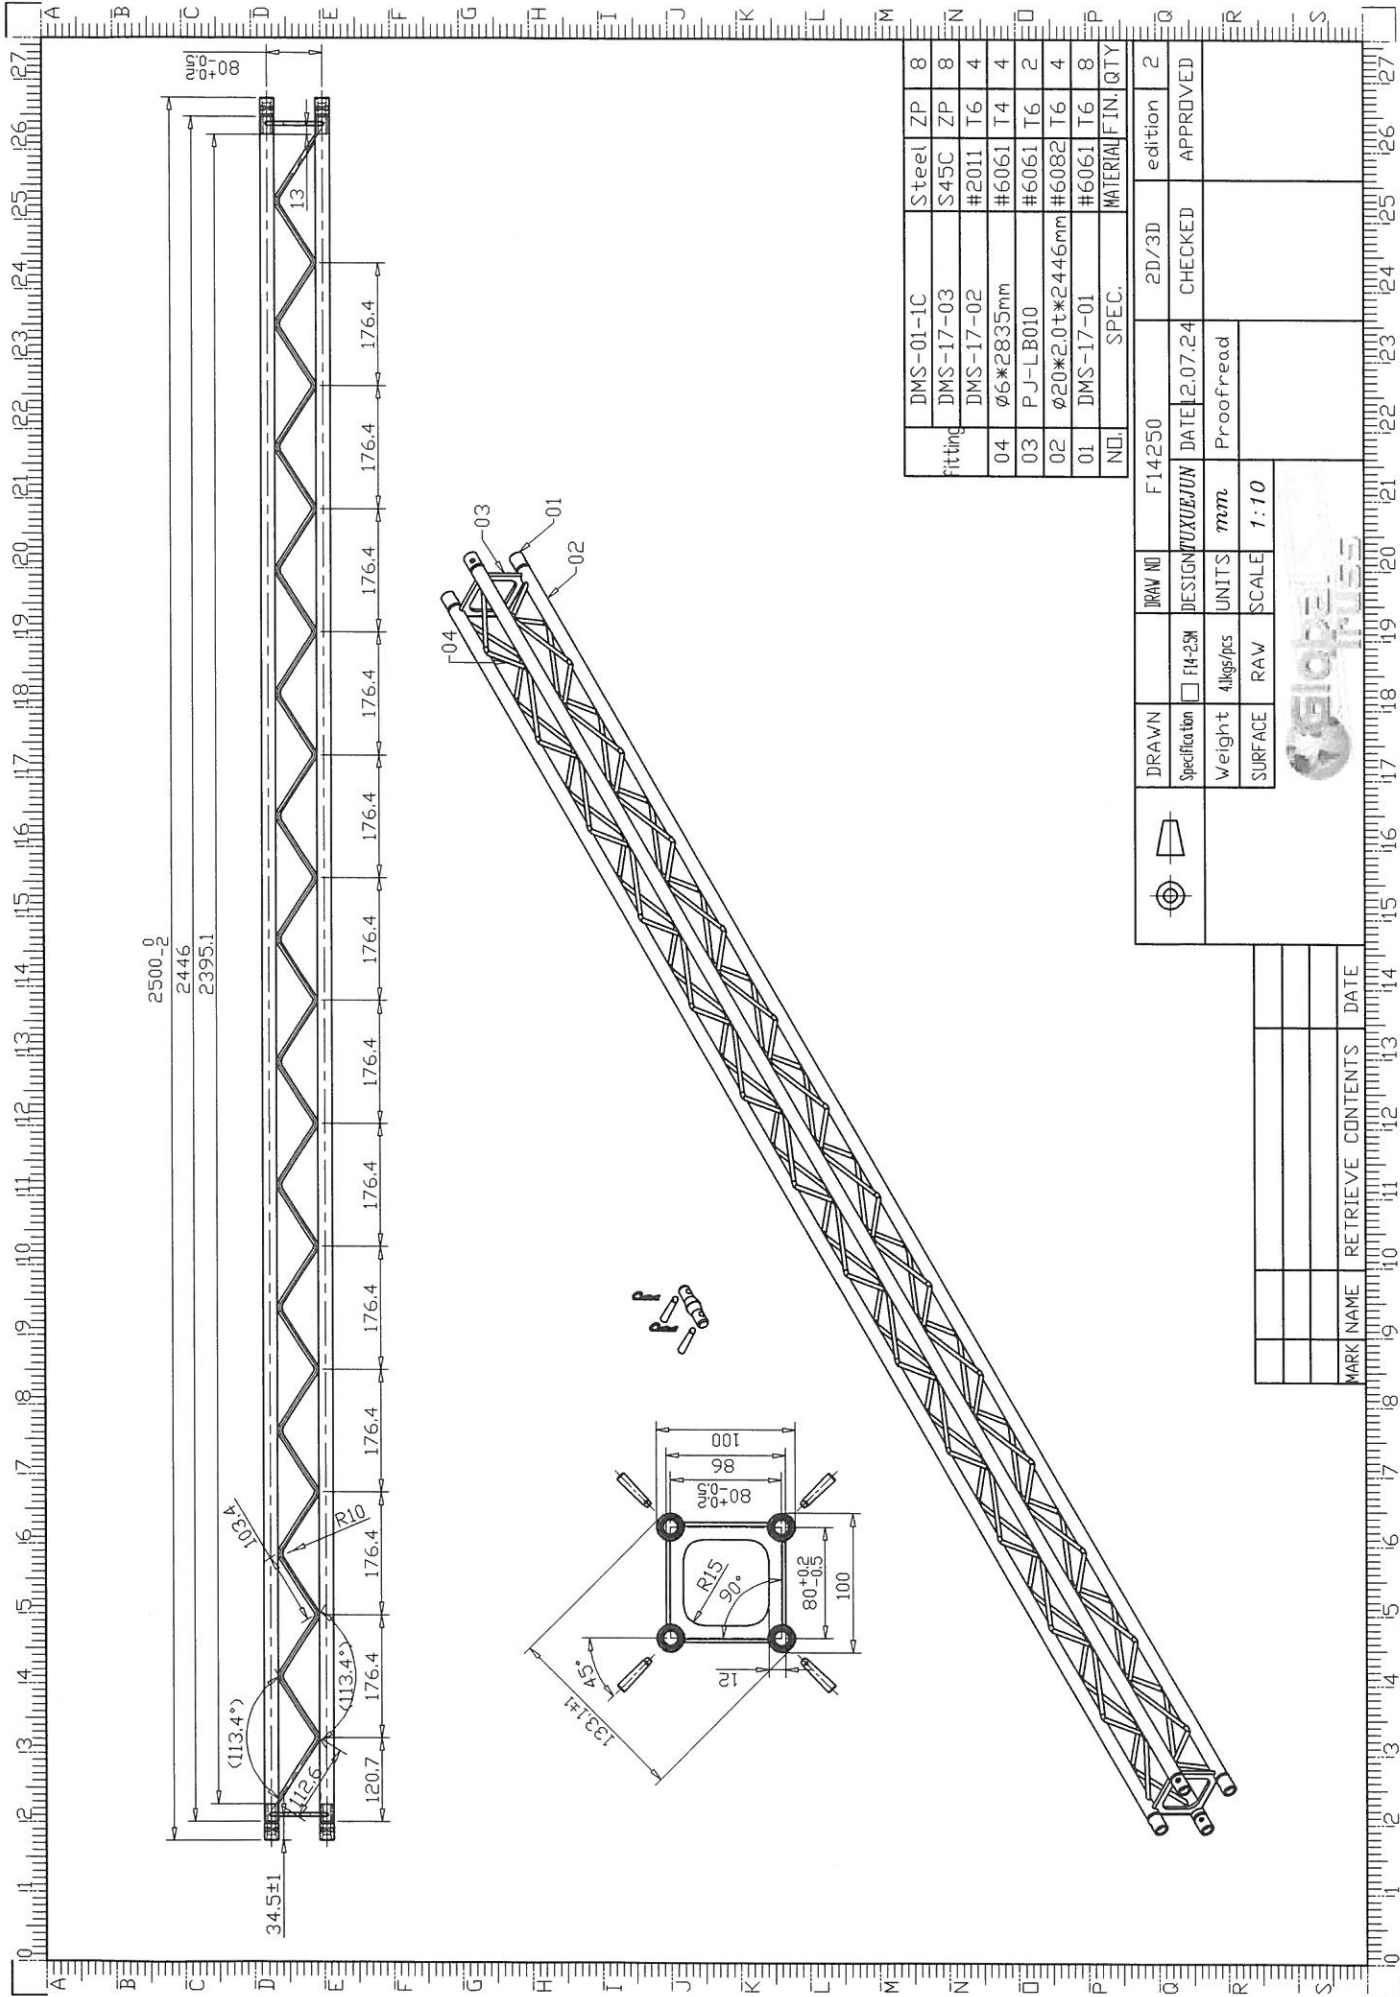

Fitting	DMS-01-1C	Steel	ZP	8
	DMS-17-03	S45C	ZP	8
	DMS-17-02	#2011	T6	4
04	Ø6*2835mm	#6061	T4	4
03	PJ-LB010	#6061	T6	2
02	Ø20*2.0t*2446mm	#6082	T6	4
01	DMS-17-01	#6061	T6	8
NO.	SPEC.	MATERIAL	F IN.	QTY

DRAWN	DESIGN	DRAW NO	F14250	edition	2
Specification	DATE	20/3D	CHECKED	APPROVED	
Weight	mm	Proofread			
SURFACE	RAV	SCALE	1:10		

MARK	NAME	RETRIEVE	CONTENTS	DATE

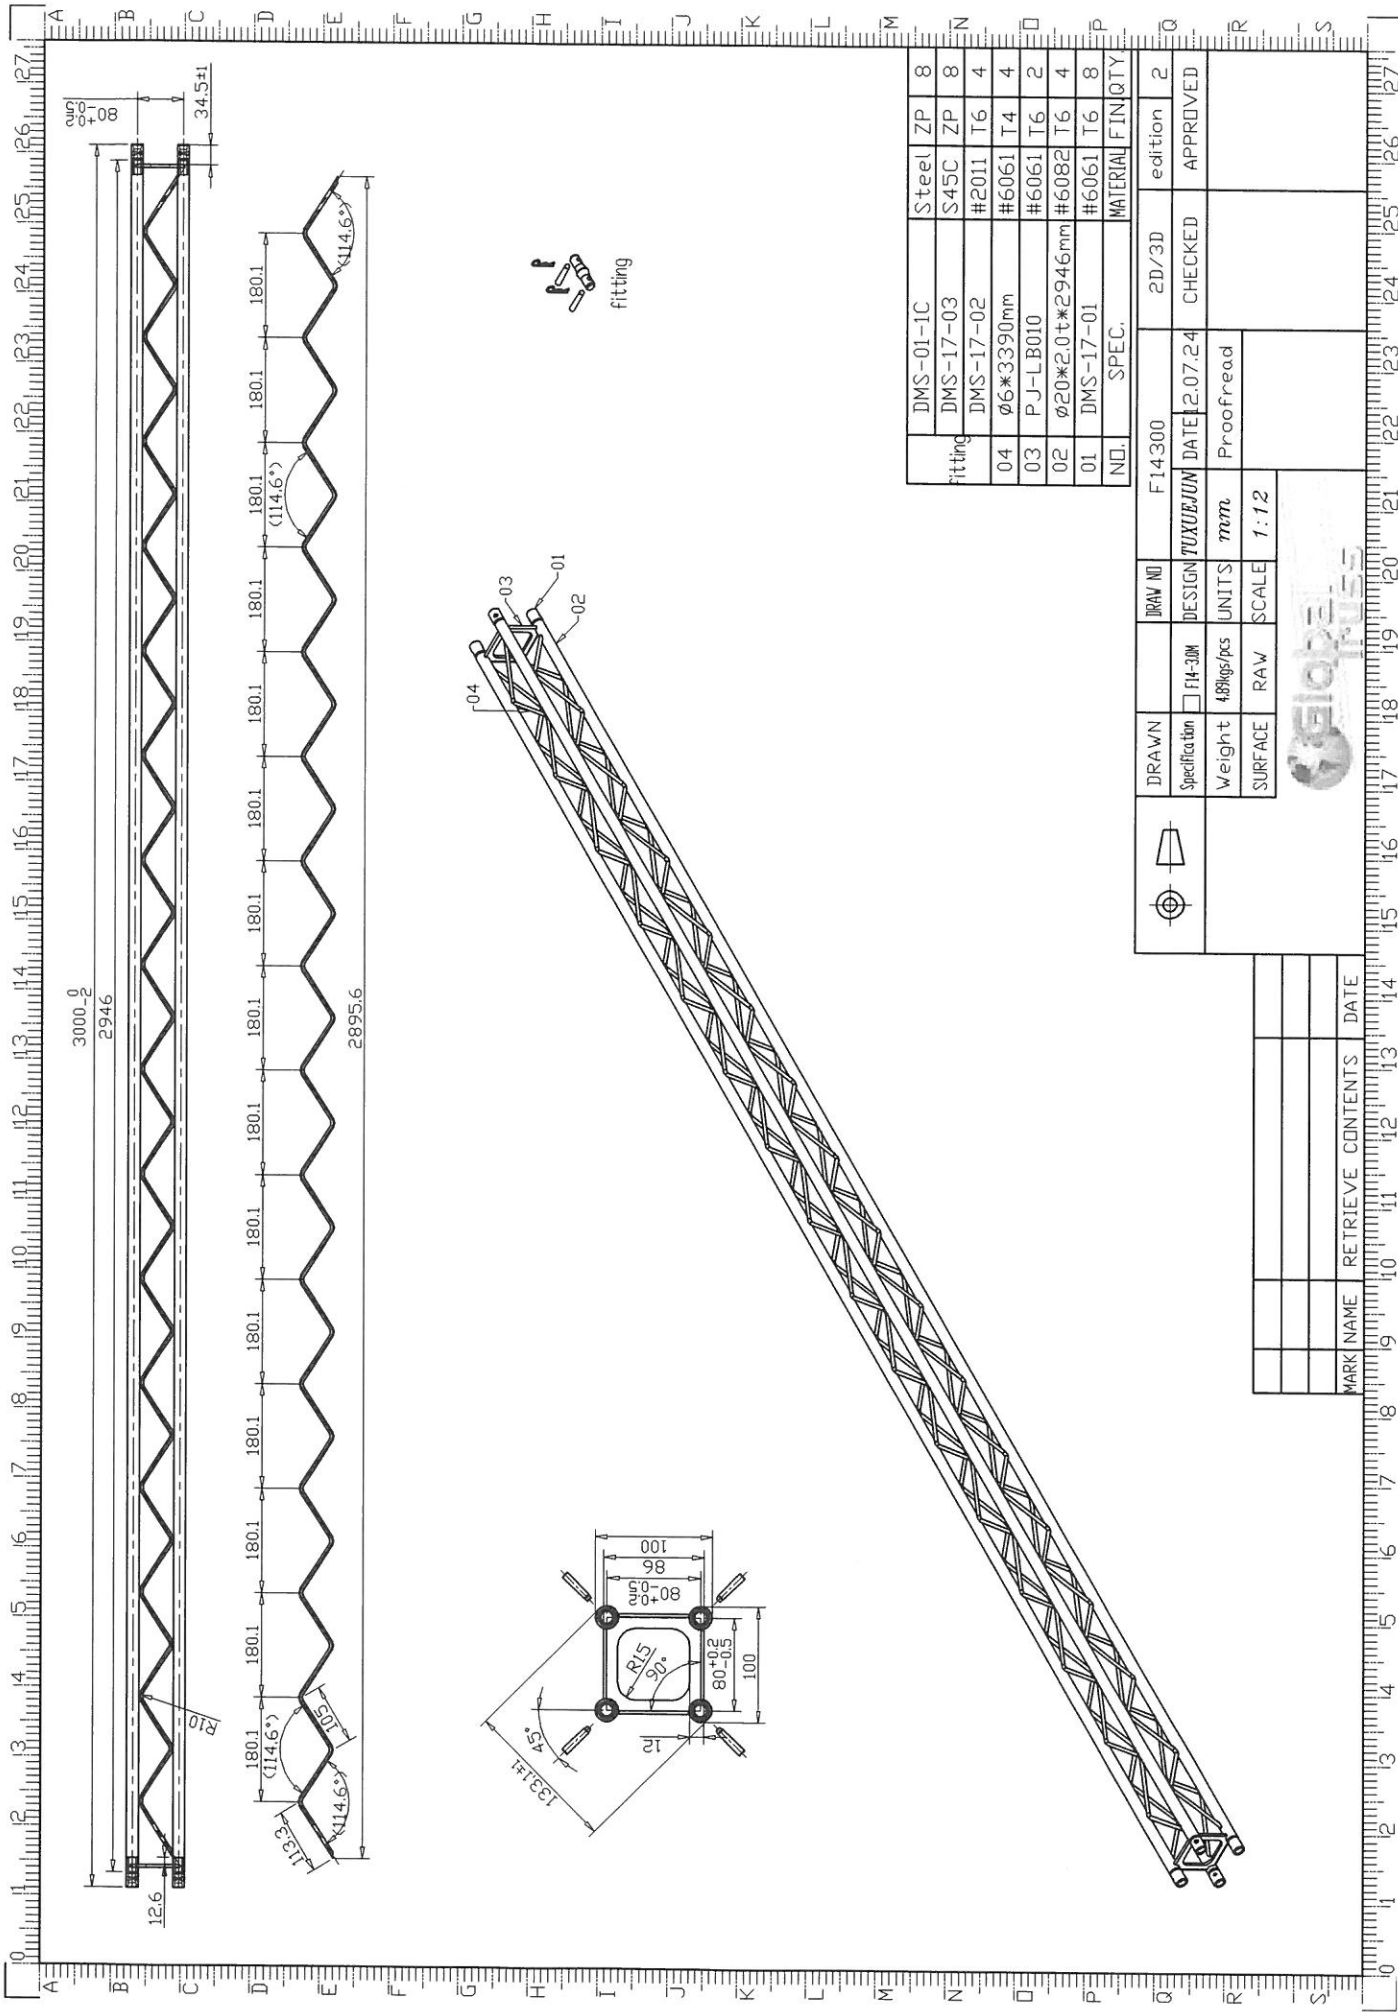

DMS-01-1C	Steel	ZP	8
DMS-17-03	S45C	ZP	8
DMS-17-02	#2011	T6	4
04	ø6*3390mm	#6061	T4
03	PJ-LB010	#6061	T6
02	ø20*2.0t*2946mm	#6082	T6
01	DMS-17-01	#6061	T6
NO.	SPEC.	MATERIAL	FINQTY

DRAWN	DRAW NO	F 14300	2D/3D	edition	2
Specification	DESIGN	TUXUEJUN	DATE	2.07.24	APPROVED
Weight	UNITS	mm	Proofread		
SURFACE	RAW	SCALE	1:12		

MARK NAME	RETRIEVE CONTENTS	DATE